



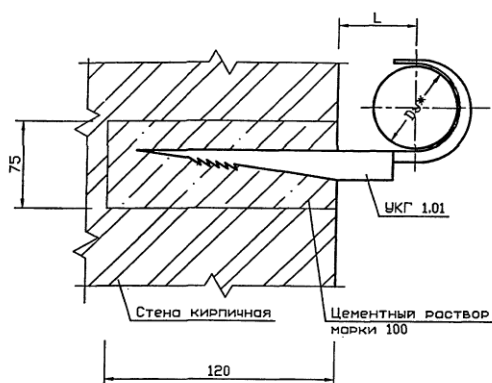

Вариант

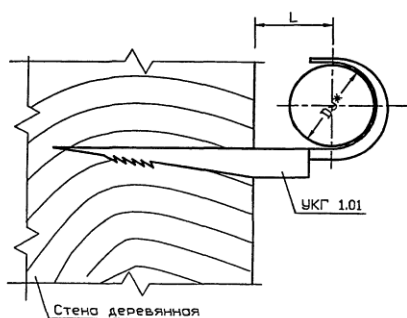

Обозначение	Условный проход Ду, мм	L, мм	Масса ед., кг
УКГ 1.00	15	26±1	0,030
-01	20	28±1	0,037
-02	25	33±1	0,052
-03	32	36±1	0,075
-04	40	42±1	0,085

1 Масса дана без учета строительных материалов.

2 * Размеры для справок


				УКГ 1.00 СБ		
Изм.	Лист	Н. докум.	Подпись	Дата	Лит.	Масса
Разр.	Василенко	07.05			См. табл.	—
Разр.	Тарасенко	07.05				
Пров.	Крючков	07.05				
Н. контр.	Панасенко	07.05				
Утв.	Корж	07.05				

Крепление газопровода
Ду 15...40мм к кирпичной
или деревянной стене.
Монтажный чертёж

Лист 1
Листов 1
СПКБ
"Газпроект"

Копировал

Формат А3

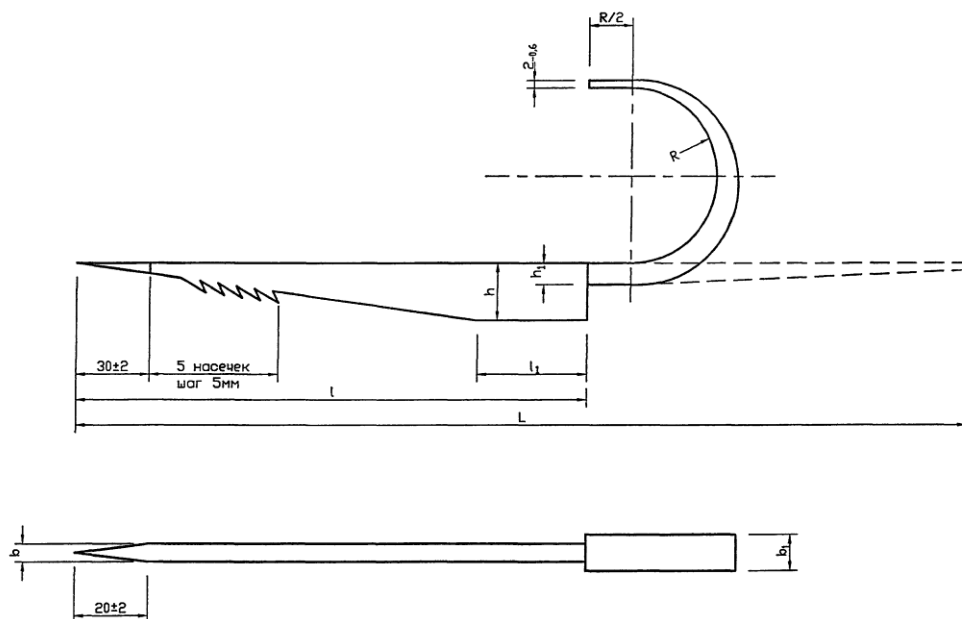

Сварные швы по ГОСТ 5264-80ж-С15-Δ5

Обозначение	b, мм	b ₁ , мм	h, мм	h ₁ , мм	l, мм	l ₁ , мм	L, мм	R, мм	Масса ед., кг
УКГ 1.01	4-0,75	8-0,9	12-1,1	4-0,75	100-2,2	20±0,6	150-1	13 ^{+0,65}	0,030
-01							165-1	16 ^{+0,65}	0,037
-02					120-2,2	25±0,65	195-1,15	17 ^{+0,65}	0,052
-03	5-0,75	10-0,9	16-1,1	6-0,75			220-1,15	22 ^{+0,65}	0,075
-04					140-2,5	30±0,65	245-1,15	24 ^{+0,65}	0,085

					УКГ 1.01			
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	Крюк	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Василенко	<i>Вас</i>	07.05			См. табл.	—
Разраб.		Тарасенко	<i>Тарас</i>	07.05				
Пров.		Крючков	<i>А.А.</i>	07.05				
Н. контр.		Панасенко	<i>Панас</i>	07.05	Полоса bхh(б, х h ₁)-Б-2 ГОСТ 103-76* СтЗпс-1-1 ГОСТ 535-88*	Лист	Листов 1	
Утв.		Корж	<i>Корж</i>	07.05		СПКБ "Газпроект"		
					Копировал	Формат А3		