


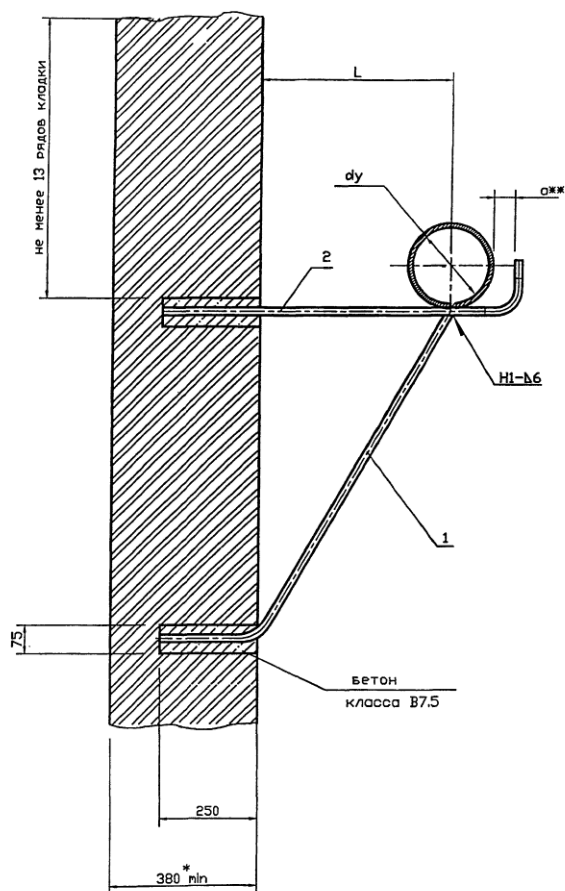

Обозначение	Условный проход dу мм	L мм	Масса ед. кг
УКГ 3.00	50-80	100	2.22
-01		200	2.93
-02		300	3.65
-03		400	4.37
-04		500	5.09
-05	100,150	200	3.02
-06		300	3.73
-07		400	4.45
-08		500	5.17
-09	200	250	3.45
-10		300	3.81
-11		400	4.53
-12		500	5.29

1.* - размер для справок.

2. ажж - размер уточнить при монтаже, но не менее 20 мм.

3. Сварные швы по ГОСТ 5264-80ж.

4. Монтаж газопровода проводить после достижения бетоном 70 % проектной прочности.

Пример обозначения крепления газопровода dу 100 к кирпичной стене на расстоянии 200 мм от стены:

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
	5.905-18.05+УКГ 3.00-05	Крепление газопровода dу 100			

УКГ 3.00 СБ					
Крепление газопровода dу 50..200 к кирпичной стене. Сборочный чертеж					
Изм.	Лист	Н. док.	Подпись	Дата	Лит.
Разраб.	Василенко	07.05			Масса
Разраб.	Тарасенко	07.05			См. табл.
Провер.	Крючков	07.05			Лист
Н. контр.	Паносенко	07.05			Листов 1
Утв.	Корж	07.05			СПКБ "Газпроект"

Копировал

Формат А3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение УКГ 3.00 -												Примечание
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
				<u>Документация</u>													
A3			УКГ 3.00 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				<u>Сборочные единицы</u>													
A4		1	УКГ 3.02.00	Подкос	1												
			-01	Подкос	1												
			-02	Подкос		1											
			-03	Подкос			1										
			-04	Подкос				1									
			-05	Подкос					1								
			-06	Подкос						1							
			-07	Подкос							1						
			-08	Подкос								1					
			-09	Подкос									1				
			-10	Подкос										1			
			-11	Подкос											1		
			-12	Подкос												1	

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	УКГ 3.00 Крепление газопровода Ду 50...200 к кирпичной стене	Лит.	Лист	Листов
Разраб.	Василенко	07.05					1	2
Разраб.	Тарасенко	07.05						
Пров.	Крючков	07.05						
Н. контр.	Понасенко	07.05						
Утв.	Корж	07.05						

СПКБ
"Газпроект"

Копировал

Формат А4


Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и дата
--------------	----------------	-------------	--------------	----------------

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение УКГ 3.00 -												Примечание
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
A4		2	УКГ 3.01.00	Консоль	1												
			-01	Консоль	1												
			-02	Консоль		1											
			-03	Консоль			1										
			-04	Консоль				1									
			-05	Консоль					1								
			-06	Консоль						1							
			-07	Консоль							1						
			-08	Консоль								1					
			-09	Консоль									1				
			-10	Консоль										1			
			-11	Консоль											1		
			-12	Консоль												1	
				<u>Материалы</u>													
				Бетон кл. В7.5 ГОСТ 26663-91*	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
																м³ на 10 крепл.	

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	УКГ 3.00	Лист
						2

Копировал

Формат А4

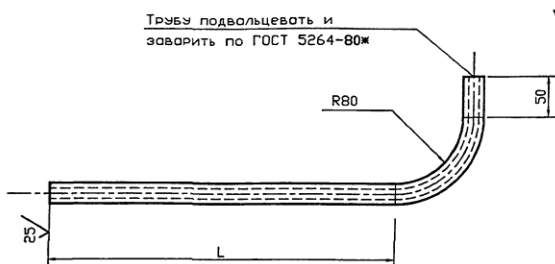

Обозначение	Наименование	Лобж. мм	L, мм	Масса ед. кг
УКГ 3.02	Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75ж	485	415	1.17
-01	Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75ж	585	515	1.41
-02	Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75ж	685	615	1.65
-03	Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75ж	785	715	1.88
-04	Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75ж	885	815	2.12
-05	Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75ж	600	530	1.43
-06	Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75ж	700	630	1.67
-07	Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75ж	800	730	1.91
-08	Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75ж	900	830	2.15
-09	Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75ж	680	610	1.63
-10	Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75ж	730	660	1.74
-11	Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75ж	830	760	1.98
-12	Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75ж	930	860	2.22

УКГ 3.01

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разроб.	Василенко	07.05			См. табл.	—	
Разроб.	Тарасенко	07.05			Лист	Листов 1	
Пров.	Крючков	07.05					
Н. контр.	Панасенко	07.05					
Утв.	Корж	07.05					


Консоль

См. таблицы

СПКБ
"Газпроект"

Копировал

Формат А3

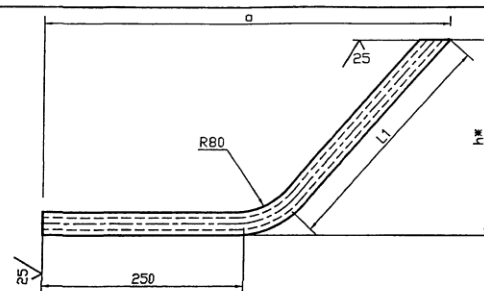

Обозначение	Наименование	L ₁ , мм	h, мм	Лобж. мм	σ, мм	Масса ед. кг
УКГ 3.02	Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75ж	200	189	534	418	1.28
-01	Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75ж	400	362	734	521	1.75
-02	Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75ж	600	536	934	622	2.23
-03	Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75ж	800	709	1134	723	2.71
-04	Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75ж	1000	882	1334	784	3.19
-05	Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75ж	400	362	734	521	1.75
-06	Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75ж	600	536	934	622	2.23
-07	Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75ж	800	709	1134	723	2.71
-08	Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75ж	1000	882	1334	784	3.19
-09	Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75ж	500	449	834	531	1.99
-10	Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75ж	600	536	934	622	2.23
-11	Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75ж	800	709	1134	723	2.71
-12	Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75ж	1000	882	1334	784	3.19

1. h* размер для справок.

2. Не указанные предельные отклонения размеров:

±JT14
2

УКГ 3.02

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разроб.	Василенко	07.05			См. табл.	—	
Разроб.	Тарасенко	07.05			Лист	Листов 1	
Пров.	Крючков	07.05					
Н. контр.	Панасенко	07.05					
Утв.	Корж	07.05					

Подкос

См. таблицы

СПКБ
"Газпроект"

Копировал

Формат А3