

КОД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН.		АЧС 296.000 -	ПРИМЕЧАНИЕ
			-	01 02		
		Документация				
А3	АЧС 296.000 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	Х	Х		
		ДЕТАЛИ				
А4	1 АЧС 289.002 -12	ПРОКЛАДКА	4	4		
А3	2 АЧС 296.001	Консоль	1			
	-01	Консоль		1		
	-02	Консоль		1		
А4	3 АЧС 296.002	ОСНОВАНИЕ СПЛОШНОЕ	1			
	-01	ОСНОВАНИЕ СПЛОШНОЕ		1		
	-02	ОСНОВАНИЕ СПЛОШНОЕ		1		


[illegible]

№ п/п	Наименование	Кол. на исполн.	Примечание
1	ГРЯКА МВ.4 ГОСТ 5945-70	8	
2	КОМУТ 28 ОСТ 36-17-77	4	
3	КОМУТ 32 ОСТ 36-17-77	4	
4	КОМУТ 36 ОСТ 36-17-77	4	


[illegible]

А145 296.000 СБ

СЕРИЯ 4.900-9 Вых. 1

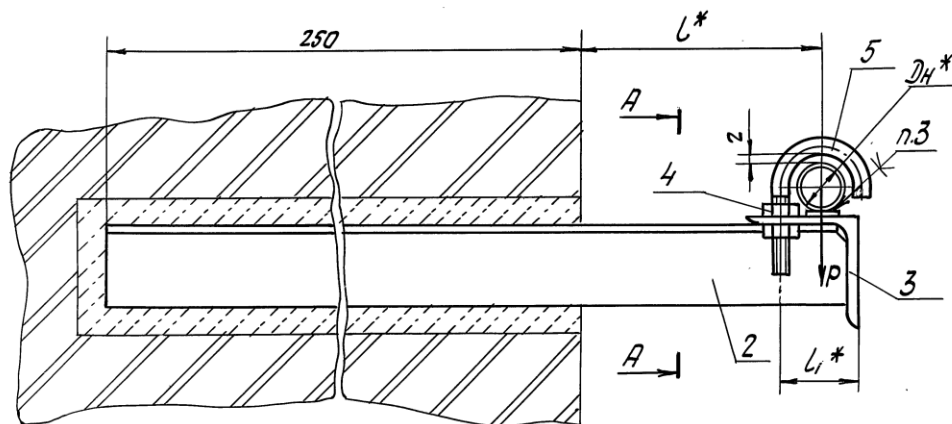

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода ДН*, мм	Допускаемая нагрузка Р, ктс	Размеры, мм		Масса одного пролета опор с одной кан. солью, кг
			L*	L1*	
А145 296.000	20	20	110	35	19,1
-01	25		113	37	19,2
-02	32		116	39	19,3

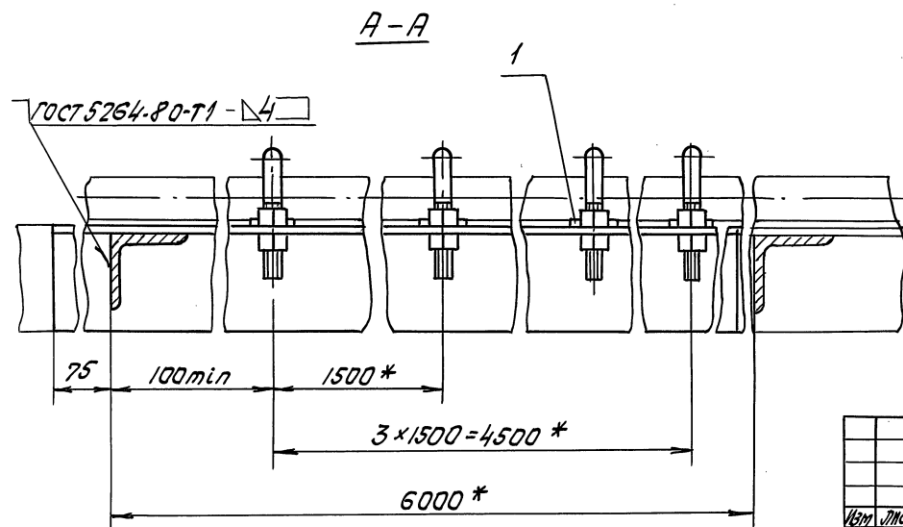

- 1.* Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm t_2/2$.
3. Клей 88 Н 7438 - 105/061-76.

А145 296.000 СБ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПОРА СО СПЛОШНЫМ ОСНОВАНИЕМ К КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ ДН 20-32.
РАЗРАБ.	БЕЛЯВСКАЯ	Лит	И-83		
ПРОВ.	КРУПНИК				
РЧК. ГР.	КРУПНИК				
П. СПЕЦ.	ВЯЙНБЕРГ				
Н. КОНТР.	ЛИТВАК				
Изм.	См.	Лист	Листов 1	ГОССТРОЙ СССР	САНТЕХПРОЕКТ
				Г. МОСКВА	

Чув. к.сподол. Подписи и д.ата. Взам. инв. № Инв. к.сподол. Подписи и д.ата

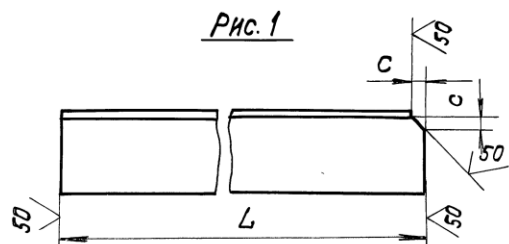


Рис. 1



Рис. 2

ОСТАЛЬНОЕ - СМ. РИС. 1

ОБОЗНАЧЕНИЕ	Рис.	РАЗМЕРЫ, ММ		МАТЕРИАЛ	МАССА, КГ
		L	C		
A14Б296.001	1	375	5	Углок 5-32x32x3 ГОСТ 8509-72 ВСт.3пс-3-І ГОСТ 535-79	0,54
-01		378			0,55
-02		381			0,56
-03		125			0,18
-04		128			0,19
-05		131			0,20
-06		141			0,21
-07		150	6	Углок 5-36x36x4 ГОСТ 8509-72 ВСт.3пс-3-І ГОСТ 535-79	0,32
-08		158,5			0,34
-09		201,5	7	Углок 5-45x45x4 ГОСТ 8509-72 ВСт.3пс-3-І ГОСТ 535-79	0,55
-10		375	5	Углок 5-32x32x4 ГОСТ 8509-72 ВСт.3пс-3-І ГОСТ 535-79	0,54
-11		382,5			0,56
-12		393			0,57
-13		402	6	Углок 5-36x36x4 ГОСТ 8509-72 ВСт.3пс-3-І ГОСТ 535-79	0,87
-14		410,5			0,89
-15	453,5	7	Углок 5-45x45x4 ГОСТ 8509-72 ВСт.3пс-3-І ГОСТ 535-79	1,24	

ОБОЗНАЧЕНИЕ	Рис.	РАЗМЕРЫ, мм		МАТЕРИАЛ	МАССА кг
		L	C		
A145296.001-16	1	600,5	5	Утоллок 5-63x63x5 ГОСТ 8509-72 В Ст. 3ПС-3-І ГОСТ 53579	2,89
-17	2				
-18	1	609,5	6		2,93
-19	2				
-20	1	618			2,97
-21	2				
-22	1	661	7		3,18
-23	2				
-24	1	800,5	5		3,85
-25	2				
-26	1	809,5	6		3,90
-27	2				
-28	1	818			3,93
-29	2				
-30	1	861	7		4,14
-31	2				
-32	1	123	5	Утоллок 5-32x32x4 ГОСТ 8509-72 В Ст. 3ПС-3-І ГОСТ 53579	0,18

ПРОДОЛЖЕНИЕ

НЕУКАЗАННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ $-t_2; \pm t_2/2$

[illegible]