

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн.	01	02	Примечание
		Документация				
	A145304.000 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	X X X			
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ				
4	1 A145294.010 -22	Кронштейн	1			
	-24	Кронштейн	1			
	-26	Кронштейн	1			
2	-23	Кронштейн	1			
	-25	Кронштейн	1			
	-27	Кронштейн	1			
		ДЕТАЛИ				
3	A145289.002-02	ПРОКЛАДКА	2 2			

[illegible]

№ п/п	Зона	Наименование	Обозначение	Код	Итого	Примечание
1	4	ПРОКЛАДКА	A145 289.002 -03	3	2	
2	4	ПРОКЛАДКА	-09	4	2	
3		ПРОКЛАДКА	-10		2	
4		ПРОКЛАДКА	-11		2	
5	4	СТЯЖКА	A145 294.001 -01	5	2	
6	4	СТЯЖКА	-02		2	
7	4	ПЛИНКА УСТАНОВочная	A145 298.002 -02	6	4	
8		ПЛИНКА УСТАНОВочная	-03		4	
9	3	УГОЛОК	A145 302.002 -06	7	1	
10		УГОЛОК	-08		1	
11		УГОЛОК	-10		1	
12	8	УГОЛОК	-07	8	1	
13		УГОЛОК	-09		1	
14		УГОЛОК	-11		1	
15	4	НАСТИЛ	A145 302.003 -03	9	1	
16		НАСТИЛ	-04		1	
17		НАСТИЛ	-05		1	
18	4	УГОЛОК	A145 302.004	10	2	
19		УГОЛОК	-01		2	

А14Б 302.001

✓(✓)

Рис. 1


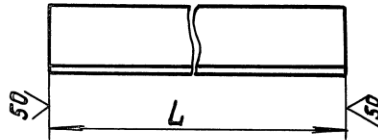


Рис. 2

ОСТАЛЬНОЕ-СМ. РИС. 1



ОБОЗНАЧЕНИЕ	Рис.	L, мм	МАТЕРИАЛ	МАССА, кг
А14Б 302.001	1	516	Уголок 5-63х63х5 ГОСТ 8509-72 в ст. 3 пс-3-Г ГОСТ 535-79	2,48
-01		540	Уголок 5-63х63х6 ГОСТ 8509-72 в ст. 3 пс-3-Г ГОСТ 535-79	2,60
-02	2	588	Швеллер 8 ГОСТ 8240-72 в ст. 3 пс-3-Г ГОСТ 535-79	4,15
-03		798	Швеллер 10 ГОСТ 8240-72 в ст. 3 пс-3-Г ГОСТ 535-79	6,85
-04		855	Швеллер 12 ГОСТ 8240-72 в ст. 3 пс-3-Г ГОСТ 535-79	8,90
-05		948	Швеллер 14 ГОСТ 8240-72 в ст. 3 пс-3-Г ГОСТ 535-79	12,61

Неуказанные предельные отклонения размеров ± 2 .

А14Б 302.001

Консоль

См. таблицу

ИЗМ.	ЛИСТ	НУ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА
РАЗРАБ.	БЕЛЯВСКАЯ	И-83		
ПРОВ.	КРУПНИК			
РИС. ГРУППЫ	КРУПНИК			
П. СПЕЦ.	ВАЙНБЕРГ			
Н. КОНТ.	ЛНТВАК			



ЛИТ.	МАССА	МАСШТАБ
И	СМ. ТАБЛ.	—
ЛИСТ	ЛИСТОВ	1
ГОССТРОЙ СССР	САНТЕХПРОЕКТ	

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН. А14Б 302.000		ПРИМЕЧАНИЕ
		01	02	
10	А14Б 302.004 -02		2	
11	Болты ГОСТ 7798-70	4	4	
12	М10х20.36	4	4	
13	М12х25.36	4	4	
14	М10х30.36	4	4	
15	Гайки ГОСТ 5915-70	8	8	
	М10.4	8	8	
	М12.4	8	8	
	М16.4	8	8	
	М20.4	8	8	
	СКОБА СО-125 ГОСТ 36-17-77	2	2	
	СКОБА СО-160 ГОСТ 36-17-77	2	2	
	СКОБА СО-200 ГОСТ 36-17-77	2	2	

А14Б 302.001

ЛИСТ

А14Б304.000

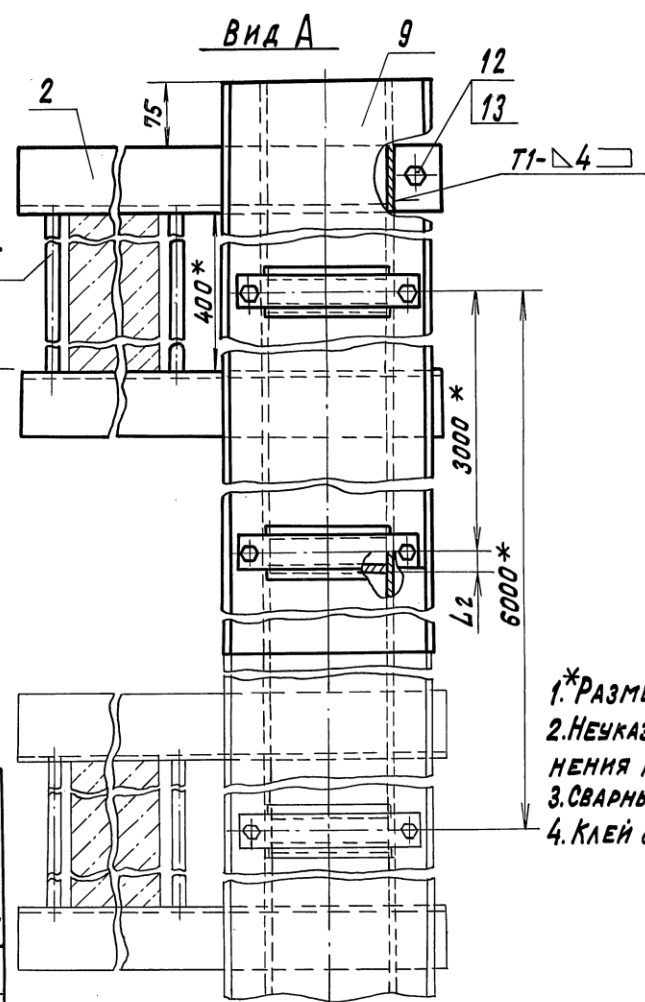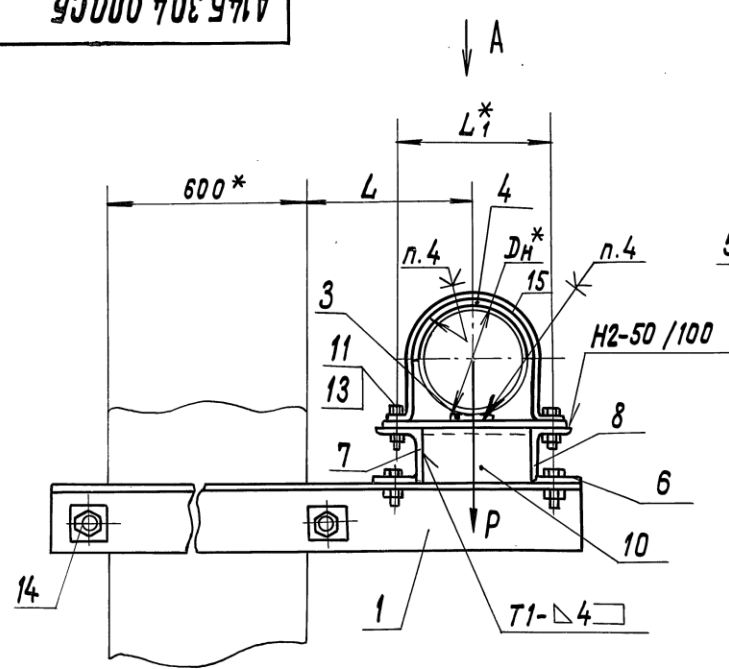

- 1.*РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК.
- 2.НЕУКАЗАННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ $\pm t_2/2$.
- 3.СВАРНЫЕ ШВЫ ПО ГОСТ 5264-80.
- 4.КЛЕЙ 88Н ТУ 38-1051061-76.

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА $D_{н}^*$, ММ	ДОПУСКАЕМАЯ НАГРУЗКА P , КГС	РАЗМЕРЫ, ММ			МАССА ОДНОГО ПРОЛЕТА ОПОРЫ С ОДНИМ КРОНШТЕЙНОМ, КГ
			L	L_1^*	L_2	
А14Б304.000	125	100	188	160	22	77,1
-01	160	130	205	200	30	90,5
-02	200	200	225	255		132,9

А14Б 304.000 СБ						ОПОРА СО СПЛОШНЫМ ОСНОВАНИЕМ К ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ КОЛОННЕ ДН 125-200			ЛИТ.	МАССА	МАСШ.
ИЗМ. ЛИСТ № ДОКУМЕНТА ПОДП. ДАТА						РАЗРАБ. БЕЛЯВСКАЯ			И	СМ.	—
ПРОВ. КРУПНИК						РИС. ГРУППА КРУПНИК			ТАБЛ.		
ГЛ. СПЕЦ. ВАННБЕРГ						Н. КОНТ. ЛИТВАК			ЛИСТ ЛИСТОВ 1		
ИЗВ. АНДРАС									ГОССТРОЙ СССР САНТЕХПРОЕКТ С. МОСКВА		