

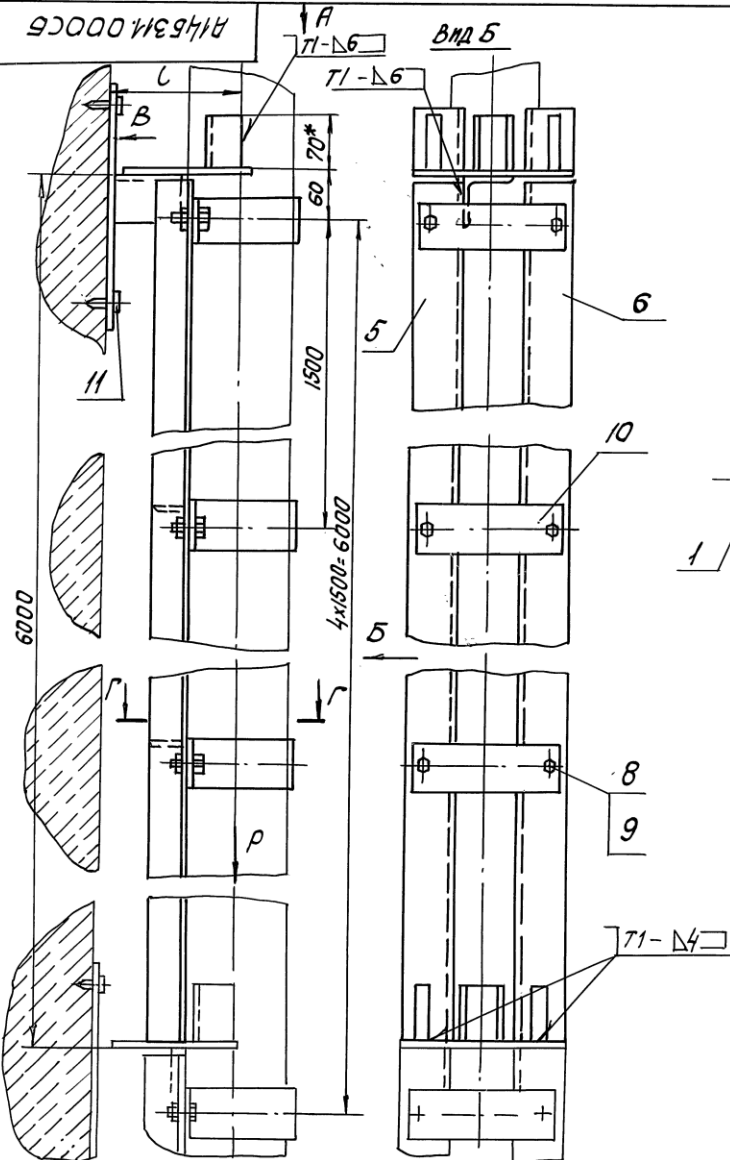


[illegible]

6000

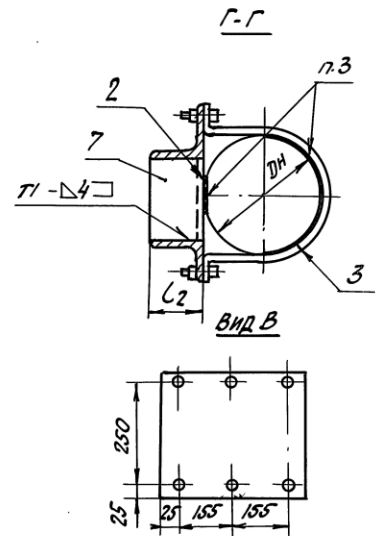

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода ДН	Нормативная нагрузка Р, кгс	Размеры, мм			Масса, кг
			L	L1*	L2	
A145311.000	125	100	175	10±1	63	54,41
-01	160	130	200	15±1	75	67,10

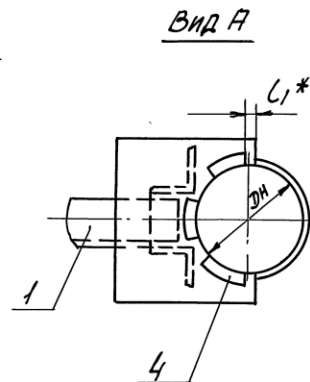

1. Размеры для справок, кроме указанных знаком *
2. Сварные швы по ГОСТ 5264-80.
3. Клей 88-Н ТУЗР 1051061-76.
4. Крепление кронштейна произвести монтажным пистолетом ПЦ52-1 по ТУЗ-741-74. При креплении к кирпичной стене количество дюбелей в верхнем ряду увеличить в два раза.

A145311.000СБ					
Изм. Лист	№ докум.	подп.	дата	Опора для вертикальных трубопроводов с сопроводением к бетонной стене или железобетонной колонне ДН 125-160.	
Разраб. ШЕРШОВА	ЛЮС	VI-83		Лит.	Масса
Пров. КРУЛИК				И	см. табл.
Рук. гр. КРУЛИК				Лист	Листов 1
Гл. спец. ВАЙНБЕРГ				Госстрой СССР САНТЕХПРОЕКТ г. Москва	
Н. контр. ЛИТВАК					
Утв. СЛИВАК					

Копировал: СС 20800 92 ФОРМАТ А3