


А14Б316.000СБ

Рис. 1

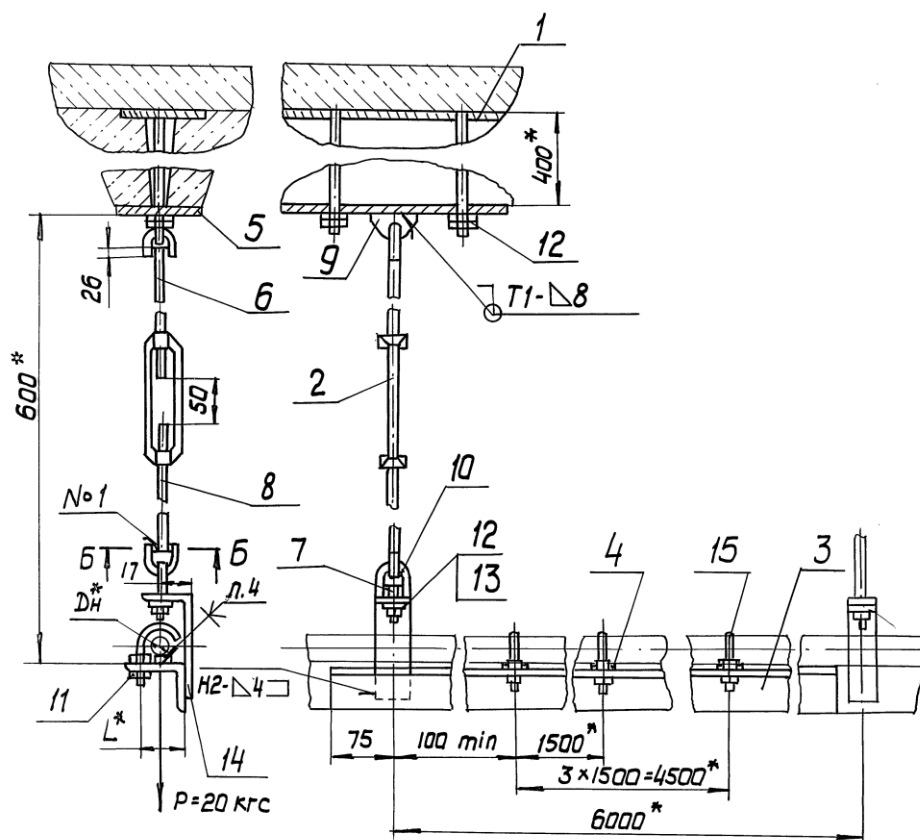


Обозначение	Рис.	Наружный диаметр трубопровода DH^* , мм	L^* , мм	Масса, кг
А14Б316.000	1	20	35	24,40
-01		25	37	24,42
-02		32	39	24,43
-03	2	20	35	19,59
-04		25	37	19,61
-05		32	39	19,62
-06	3	20	35	21,16
-07		25	37	21,18
-08		32	39	21,19

1.*Размеры для справок

2. Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm t_2$; $\pm t_2/2$
 3. Швы №1 - сварка ручная электродуговая - остальные по ГОСТ 5264-80.

4. Клей 88-Н ТУ38-105 1061-76

5. Крепление пластины произвести монтажным пистолетом ПС52-1 по ТУ3-741-74



				А14Б316.000СБ			
Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Опора подвесная со сплошным основанием $DH 20-32$		
РАЗРАБ.	ШЕРШАКОВА	МШ	И-83				
ПРОВ.	КРУПНИК	ВР			Лист 1	Листов 2	
Рук. гр.	КРУПНИК	ВР			Госстрой СССР		
Тл. спец.	ВЯНБЕРГ	Ом			САНТЕХПРОЕКТ		
И. контр.	ЛИТВАК	Ом					