
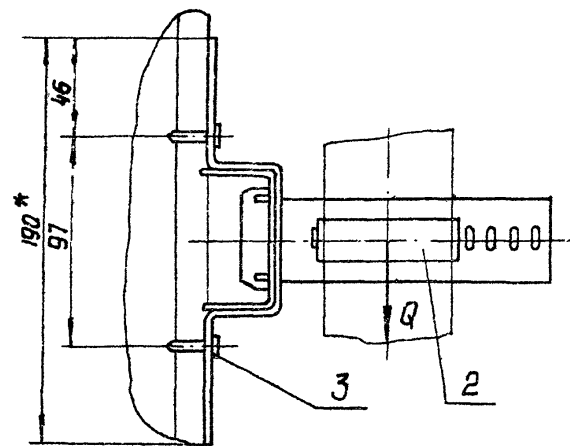


Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Серия 3.900-9 Выпуск 3									
Формат	Экз	Лист	Обозначение	Наименование				Кол. на исполн. А145382.000-			Примечание								
								-	01	02									
				<u>Документация</u>															
			А145382.000 СБ	Сборочный чертёж				X	X	X									
				<u>Прочие изделия</u>															
		1		Кронштейн STD 819 ТУ36-2366-81				1	1	1									
Широко лист																			
А145382.000																			
Инст. и докум. Подп. дата										Опора подвижная				Лист. Инст. Листов 1 1 2 ГОСТРОН СССР САНТЕХПРОЕКТ г. Москва Ф0.3.1АТ.А					
Проект. и констр. Подп. дата																			
Копировал																			

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Серия 3.900-9 Выпуск 3									
Формат	Экз	Лист	Обозначение	Наименование				Кол. на исполн. А145382.000-			Примечание								
								-	01	02									
		2		Хомуты ТУ36-2367-81															
				STD 805.00-05				1											
				STD 805.00-06					1										
				STD 805.00-07						1									
		3		Дюбель ДГС 45x27															
				ТУ-10-4-794-77				4	4	4									
Широко лист																			
А145382.000																			
Копировал																			

А14Б382.000СБ

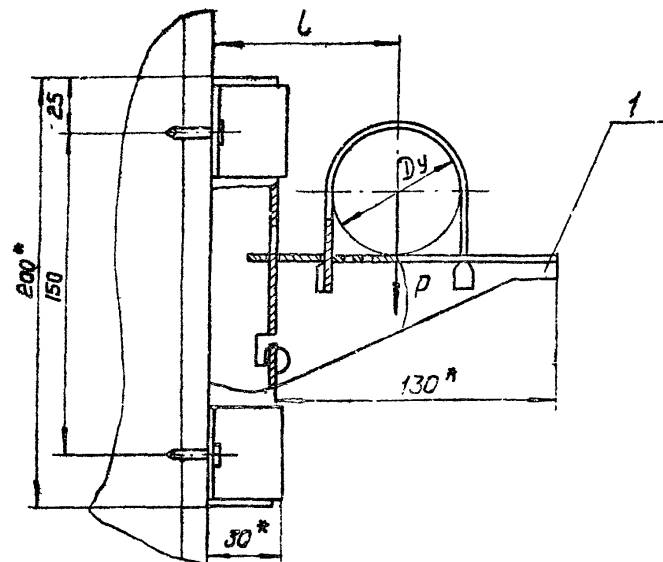

Обозначение	Условный проход Dу, мм	Допускаемые нагрузки, кгс		L, мм	Масса, кг
		Вертикальн. P	Горизонтальн. Q		
А14Б382.000	50	40	12	80	0,904
-01	65	56	17	85	0,914
-02	80	72	22	90	0,922

1.*Размеры для справок

2. $\pm \frac{t_2}{2}$

3. Крепление кронштейна произвести монтажным пистолетом ПЦ52-1 по ТУ 3-741-74.

А14Б382.000СБ					
Изм. И.П.О. (полн. и дата)				Лит. Масса Масштаб	
Разраб. ШЕРШЯКОВА ДИ				И	
Проб. КРУПНИК				СМ. ТАБЛ.	
Рук. ГР. КРУПНИК				Лист Листов 1	
Гл. Спец. БАЙНБЕРГ				Госстрон СССР	
Н. Контр. РУВИНСКАЯ				САНТЕХПРОЕКТ	
УТВ. СПИВЯК				г. Москва	

Опора
подвижная