



СФРЛ 3.900-9 Выход

Изм. и подл.		Подл. и дата		Взам. инв.		Изм. и подл.		Подл. и дата	
Формат	Возраст	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А145426.000-				Примечание
					-	01	02		
				ДОКУМЕНТАЦИЯ					
А3			А145426.000 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	X	X	X		
				ПРОЧНЕ ИЗДЕЛИЯ					
	1			КРОНШТЕЙН 823					
				ТУ36-2366-81	1	1	1		
					Шкала	1:1			
					А145426.000				
Изм. инст. и докум. подл. дата					Опора подвижная				Инст. инст. инст. инст.
РАЗРАБ. ШЕРШКОВ И.И.					ТРЕХРАДНАЯ				1 2
ПРОБ. КРУПНИК									ГОСУДАР. СССР
ДЮБ. ГР. КРУПНИК									САНТЕХПРОЕКТ
И. КОП. РУБИНСКАЯ									С. МОСКВА
УТВ. СПИВЯК									ФОРМАТ А4
					КОПИРОВАЛ: ДЕНИСОВ				

Изм. и подл.		Подл. и дата		Взам. инв.		Изм. и подл.		Подл. и дата	
Формат	Возраст	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А145426.000-				Примечание
					-	01	02		
				КОМУТЫ ТУ36-2367-81					
	2			СТД 805.00-05	3				
				СТД 805.00-06		3			
				СТД 805.00-07			3		
	3			ДЮБЕЛЬ АГОШ 45х60					
				ТУ-14-4-794-77	4	4	4		
					А145426.000				
Изм. инст. и докум. подл. дата					КОПИРОВАЛ: ДЕНИСОВ				Инст. 2
					ФОРМАТ А4				

А14Б426.000СБ

Серия 3.900.9 Выход

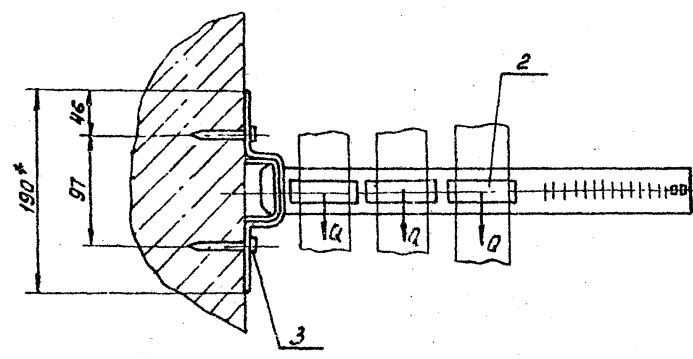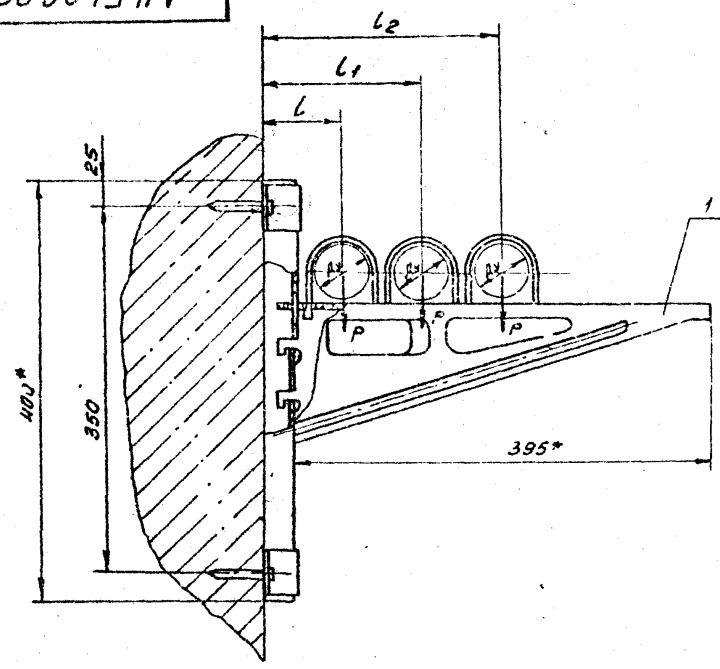

Обозначение	Условный проход, D, мм	Допускаемые нагрузки, кгс		Размеры, мм			Масса, кг
		Верхняя	Горизонт.	L	L ₁	L ₂	
А14Б426.000	50	40	12	75	150	225	2,458
-01	65	56	17	80	170	260	2,468
-02	80	72	22	85	185	285	2,476

1* Размеры для справок.

2. $\pm \frac{L_2}{2}$

3. Крепление кронштейна произвести монтажным пистолетом ПЗ-52-1 по ТУЗ-741-74.

4. Опору применять только для стен из бетона или железобетона.

А14Б426.000СБ			
Опора подвижная			
Трехрядная			
Исполн. и док. Подп. Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб. Шершакоев	И	кг	1:1
Пров. Крупник			
Рук. гв. Крупник			
Гл. спец. Вайнберг			
Н. конт. Рувинская			
Утв. С.И.В.К.			
Инст. 1		Инст. 1	
Госстрой СССР		Госстрой СССР	
С.И.ТЕХПРОЕКТ		С.И.ТЕХПРОЕКТ	
г. Москва		г. Москва	

Копировал: Денисова

Формат А3