

№№ подл.		Подп. и дата		Изм. №№		Изм. №№		Подп. и дата							
17161/2		28.05.80		Л8											
Формат	Заче	Лист	Обозначение	Наименование	Кол на исполн. Л8-138.000 -										Примечание
					-	01									
					Документация										
12			Л8-138.000 СБ	Сборочный чертеж	×	×									
				Детали											
11	1		Л8-138.001	Ребро	1	2									
11	2		Л8-138.002	Основание	1										
	3		- 01	Основание		1									

2	-	изв. №339	Изм.	10.11	Л8-138.000	Опора неподвижная для вертикальных коробов	Лист	Листов
1	-	изв. №33	Изм.	9.83			Лист	Листов
Изм.	Изм.	Изм.	Изм.	Изм.			Лист	Листов
Разреш.	Разреш.	Разреш.	Разреш.	Разреш.			Лист	Листов
Пробер.	Пробер.	Пробер.	Пробер.	Пробер.			Лист	Листов
Руч. бр.	Руч. бр.	Руч. бр.	Руч. бр.	Руч. бр.	Лист	Листов	Институт Энергомашиностроения Лен. филиал	
Изм.	Изм.	Изм.	Изм.	Изм.	Лист	Листов	Том 1	



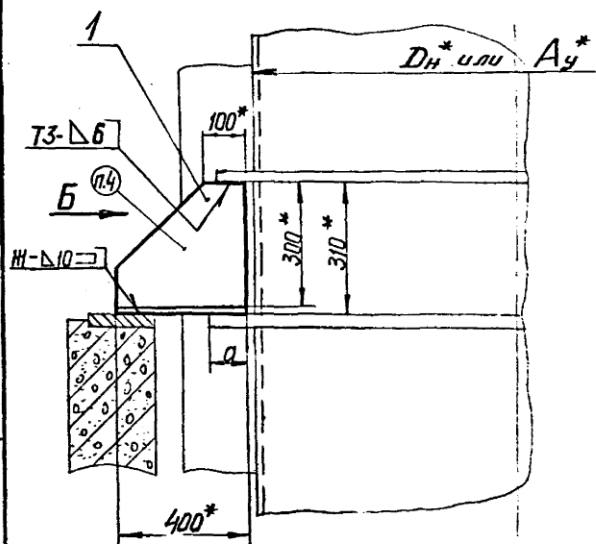


Рис. 1

Вид Б

Рис. 2

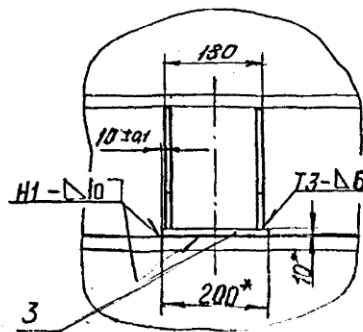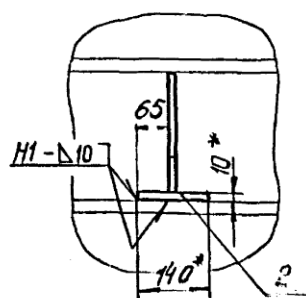

Размеры в мм

Обозначение	Рис.	Dн* или Ay*	Допускае- мая верти- кальная нагрузка, кгс	Допускаемые осевое и боковое усилия, кгс	a	Кол. на короб	Масса, кг
Л8-138.000	1	300÷920	2800	3000	70	2	10,1
-01	2	630÷2020	5500	6000	100		17,7

1.* Размеры для справок.


2. Предельные отклонения размеров: $\pm \frac{IT_{14}}{2}$


3. Сварные швы по ГОСТ 5264-69, 80
Электрод Э42-А по ГОСТ 9467-75.

4. Маркировать по ТУ 34-42-10380-83

5. Остальные технические требования по
ТУ 34-42-10380-83 и по Л8-138.000 ИИ

				Л8-138.000 СБ				
2	-	изв. N 559	с. 12	10.88	Опора неподвижная для вертикальных коробов Сборочный чертеж			
1	-	изв. N 293	с. 1	9.93				
изм.	Лист	N докум.	подпись	дата	Литер.	Масса	Мощн.	
Разраб.		Гранич	Брян		0А	Ст. табл.	—	
Провер.		Бабичева	Бабичев					
Т. констр.		Селиченко	Селич		Лист	Листов	1	
Ин. спец.		Незнаев	Незн		Институт			
Н. констр.		Богдановичева	Богдан	09.11	„ЭНЕРГОМОНТАЖПРОЕКТ“			
Чит. экз.		Есарева	Есарева		Ленинградский филиал			

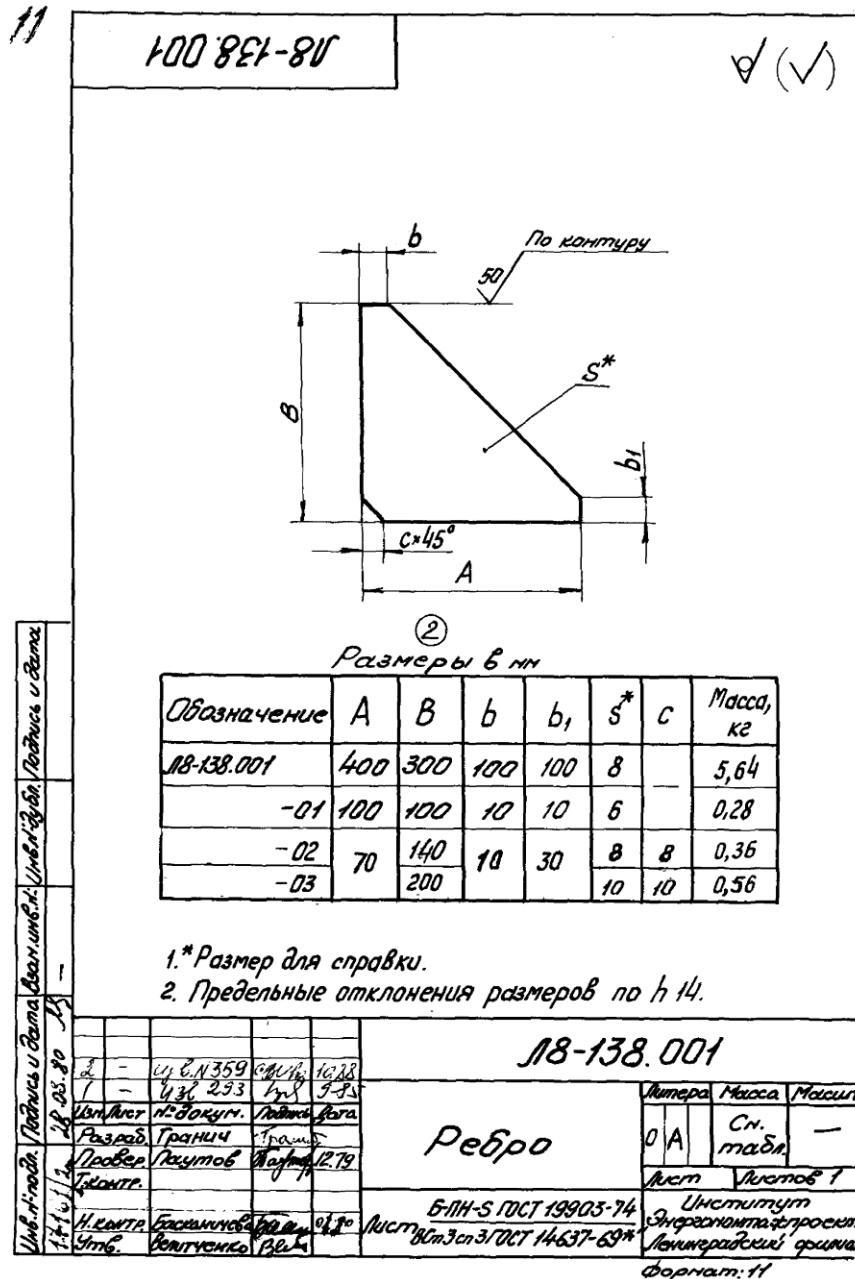

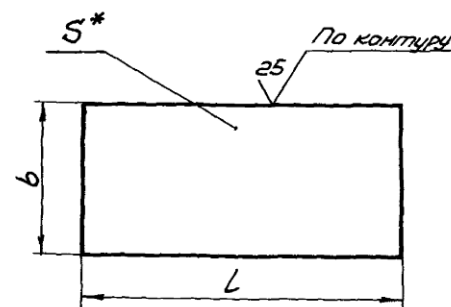

Размеры в мм

Обозначение	b	L	S*	Масса, кг
Л8-138.002	140	400	10	4,40
-01	200			6,30
-02	50	100	6	0,23

1. * Размер для справки.

2. Предельные отклонения размеров ± 14 .

Упр. и подп. / Подп. и дата
 17.16/12.28.03.80
 11

1	—	Упр. 293	429	5.85
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Величенко	17.16		
Провед.	Горбачев	17.16		
Контр.				
Рис.	Бр.	Величенко	17.16	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Л8-138.002

Основание

Лист 5-ПН-5 ГОСТ 19903-74
 ВСт 3 сп 3 ГОСТ 14637-79*

Лист	Масса	Масштаб
0 A	см.	табл.
Лист	Лист	Лист
Институт	Институт	Институт
Энергомонтажпроект	Энергомонтажпроект	Энергомонтажпроект
Ленинградский филиал	Ленинградский филиал	Ленинградский филиал

Формат: А1