


Опора однорядная с прерывистым основанием

Тип ОП-2

Для $D_H=125-315$ мм

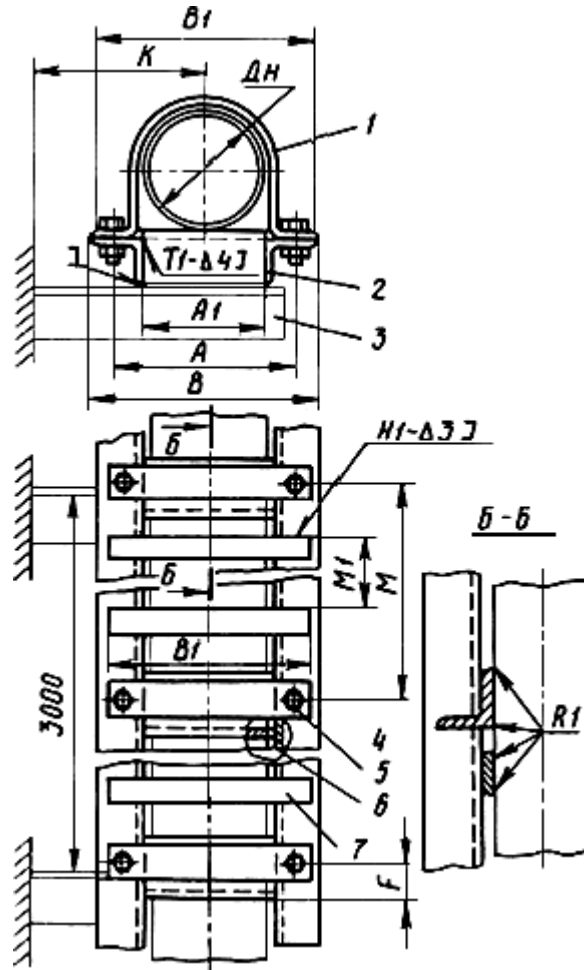


- 1 - скоба типа СО (черт.16, табл.13); 2 - основание - уголок по ГОСТ 8509-72; 3 - консоль;
4 - болт по ГОСТ 7798-70; 5 - гайка по ГОСТ 5915-70; 6 - ребро - уголок по ГОСТ 8509-72;
7 - полоса по ГОСТ 103-76

Черт.1

Опора однорядная с прерывистым основанием

Тип ОП-2

Для $D_n=400-630$ мм

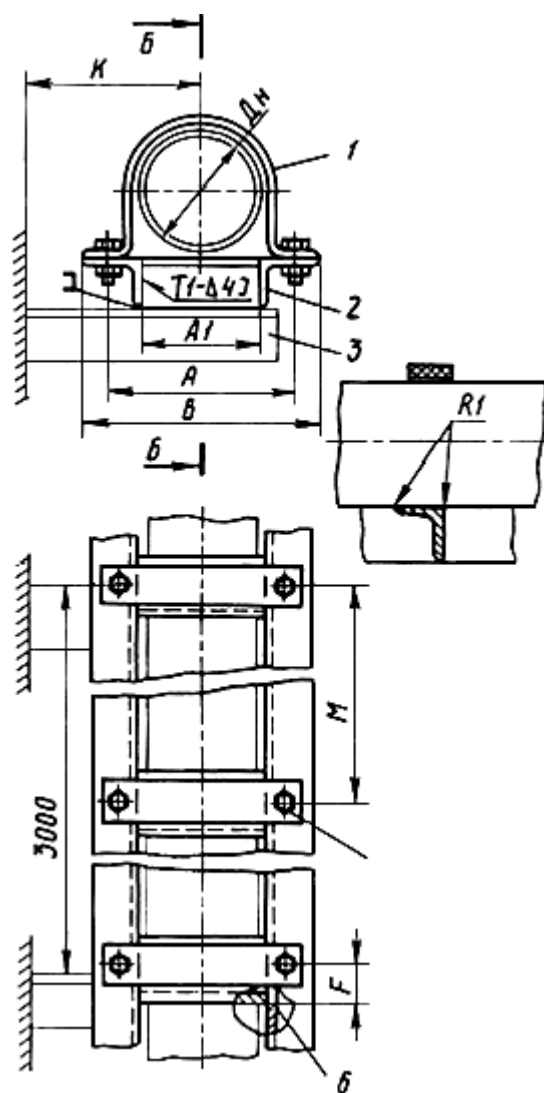

1 - скоба типа СО (черт.16, табл.13); 2 - основание - уголок по ГОСТ 8509-72; 3 - консоль;
4 - болт по ГОСТ 7798-70; 5 - гайка по ГОСТ 5915-70; 6 - ребро - уголок по ГОСТ 8509-72

Черт.2

Размеры в мм

Шифр опоры	Наружный диаметр трубопровода, Дн	Нагрузка, Н	Сечение уголка (поз.2 и 6)	Сечение полосы (поз.7)	A	A_1	B	B_1	F	M	M_1	Диаметр и длина болта (поз.4)	Масса одного пролета, кг
ОП-2-125	125	900	40x40x4	30x4	160	116	196	190	22	1500	300	M10x20	17,5
ОП-2-140	140				175	131	211	205					17,8
ОП-2-160	160				195	151	231	225					18,1
ОП-2-180	180				216	172	252	246					18,7
ОП-2-200	200	1400	45x45x4		240	190	280	274	25	2000			21,4
ОП-2-225	225				265	215	305	298					21,8
ОП-2-250	250	2150	50x50x5	50x4	293	233	333	327	30			M12x25	29,3
ОП-2-280	280			75x5	325	235	365	358					33,1
ОП-2-315	315	2750	56x56x5	100x5	360	300	412	405					38,2
ОП-2-400	400				460	390	516	-	35			M16x30	37,4
ОП-2-500	500				560	480	620	-	40				41,3
ОП-2-530	630	10100	80x80x6	-	690	600	760	-	45				60,1

Пример условного обозначения опоры однорядной с прерывистым основанием для пластмассовых трубопроводов Дн=225 мм: Опора ОП-2-225 ОСТ 36-17-85