
ХОМУТ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ

ОСТ
34-10-735-93

Конструкция и размеры

ОКП 31 1312

Дата введения


1994.01.01

1. Настоящий стандарт распространяется на хомуты для подвесок горизонтальных трубопроводов ТЭС и АЭС Дн 57 ÷ 530 мм.

2. Конструкция, основные размеры, допускаемые нагрузки и материал деталей должны соответствовать указанным на черт. I и в табл. I и 2.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

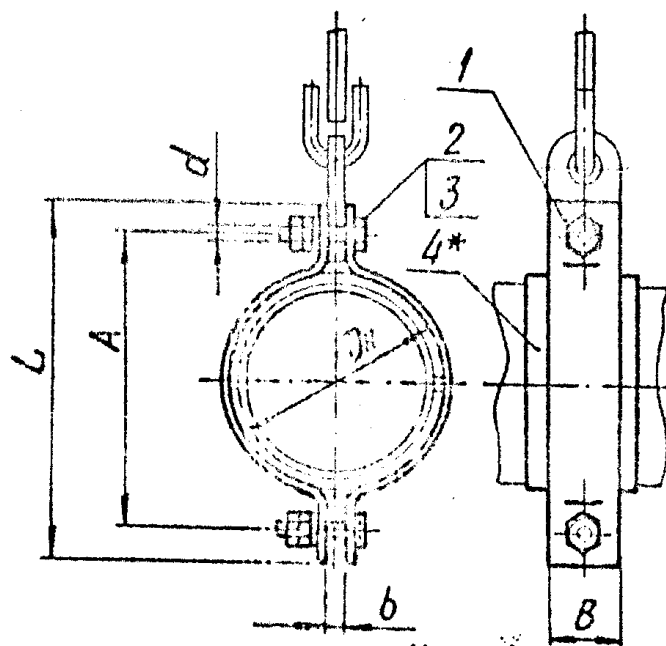

Черт. 1

Размеры в мм

Таблица 1

Обозначение хомутов для горизонтальных трубопроводов из стали		Допускае- мая нагрузка кН (кгс)	Dn	A	L	B	b	d	Масса, кг (без учета поз. 4)
углерод.	коррозион.								
01	02	0,9 (90)	57	104	140	30	8	12	0,40
03	04	1,5 (150)	76	124	160				0,50
05	06	2,0 (200)	89	140	180				0,52
07	08	2,9 (300)	108	160	200	40			0,74
09	10	3,8 (390)	133	180	220				0,82
11	12	5,4 (550)	159	240	300	60	12	16	2,10
13	14	11,7 (1200)	219	300	360				2,66
15	16	18,1 (1850)	273	360	430	90	16	20	6,50
17	18	23,5 (2400)	325	420	490				7,90
19	20	28,4 (2900)	377	480	550	100	20	24	13,00
21	22	33,3 (3400)	426	530	600				13,80
23	24		530	640	710				16,50

Пример условного обозначения хомута для трубопровода
Дн=426 мм из углеродистой стали:

ХОМУТ 426У-2I ОСТ 34-10-735-93

то же для трубопровода из коррозионностойкой стали:

ХОМУТ 426К-2I ОСТ 34-10-735-93

2.1.Размеры для справок.

2.2.Остальные технические требования по ТУ 34-10-10380
и по ОСТ 34-10-723.

2.3.*Для трубопроводов из коррозионностойкой стали с хому-
том из углеродистой стали.

Продолжение табл.2

Обозначение хомутов для горизонтальных трубопроводов из стали		Поз.1 Полухомут 2 шт. ОСТ34-40-735		Поз.2 Болт 2 шт. ГОСТ 7798		Поз.3 Гайка 4 шт. ГОСТ 5915		Поз.4 * Прокладка 2 шт. ОСТ34-40-735	
углер.	корроз.	углер.	корроз.	Сталь 35	12X18H10T	Сталь 35	03X18H10T	03X18H10T	Масса, кг, 1шт.
01	02	1-01	1-02	M12x45.58	M12x45.21	M12.6	M12.21	4-01	0,14
03	04	1-03	1-04					4-03	0,19
05	06	1-05	1-06					4-05	0,22
07	08	1-07	1-08					4-07	0,31
09	10	1-09	1-10					4-09	0,38
11	12	1-11	1-12	M16x60.58	M16x60.21	M16.6	M16.21	4-11	0,53
13	14	1-13	1-14	M20x70.58	M20x70.21	M20.6	M20.21	4-13	0,85
15	16	1-15	1-16					4-15	1,09
17	18	1-17	1-18					4-17	1,53
19	20	1-19	1-20	M24x90.58	M24x90.21	M24.6	M24.21	4-19	1,77
21	22	1-21	1-22					4-21	2,49
23	24	1-23	1-24					4-23	3,09

Стр. 4 ОСТ 34-10-735-93

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ПОДВЕСОК
СТАНЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Рраб. < 2,2 МПа ТЭС, АЭС и
ПЫЛЕГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ ТЭС

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ПОДВЕСОК

Конструкция и размеры

Часть 2

ОСТ 34-10-734-93+ОСТ 34-10-745-93

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ПОДВЕСОК

СТАНЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Рраб. < 2,2 МПа ТЭС, АЭС и
ПЫЛЕГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ ТЭС

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ПОДВЕСОК


Конструкция и размеры

Часть 2

ОСТ 34-10-734-93+ОСТ 34-10-745-93

3. Конструкция и размеры полухомута должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.3

25
✓ (✓)

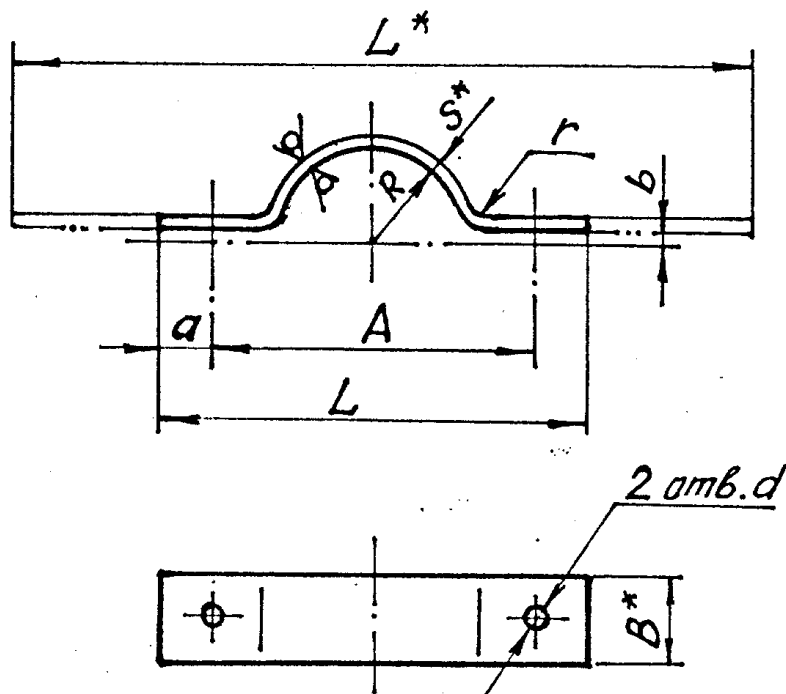

Черт.2

3.1.*Размеры для справок.

3.2.*или Лист Б-ПН-8 ГОСТ 19903 для трубопроводов из углеродистой стали с температурой среды до 350°C , выше 350°C - сталь 20К-II
20-3-Т ГОСТ 1577
 ГОСТ 5520 - для ТЭС и 092С или 16ГС по ГОСТ 19281 - для АЭС.

3.3. Неуказанные предельные отклонения размеров:
 валов $h14$, остальных $\pm \frac{IT14}{2}$.

Размеры в мм

Таблица 3

Обозначение полухомута		Для трубо- прово- дов Дн	R	A	B	L	S	α	b	r (Пред. откл. +0,5)	d (Пред. откл. Н14)	L ₁	Масса, кг
Материал													
Полоса ** Б-2-S-8 ГОСТ103 20-б ГОСТ1050	Полоса Б-ЛН-S ГОСТ19903 08х18Н10Т ГОСТ7350												
1-01	1-02	57	30	104	30	140	4	18	4	5	14	152	0,12
1-03	1-04	76	39	124		160		192				0,15	
1-05	1-06	89	46	140		180		220				0,16	
1-07	1-08	108	55	160	40	200	20	20				250	0,27
1-09	1-10	133	67	180		220						286	0,31
1-11	1-12	159	80	240	60	300	6	30	6	8	13	376	0,85
1-13	1-14	219	111	300		360						468	1,13
1-15	1-16	273	139	360	90	430	8		8	12	23	550	3,10
1-17	1-18	325	165	420		490						650	3,60
1-19	1-20	377	191	480	100	550	10	35	10	15	27	734	5,90
1-21	1-22	426	216	530		600						810	6,30
1-23	1-24	530	268	640		710						980	7,60

Пример условного обозначения полухомута R 29 мм для трубопровода Дн 57 мм из углеродистой стали:


Полухомут 01 ОСТ 34-42-735

то же для трубопровода из коррозионностойкой стали:


Полухомут 02 ОСТ 34-42-735

Стр. 6 ОСТ 34-10-735-93

4. Конструкция и размеры прокладки должны соответствовать указанным на черт.3 и в табл.4

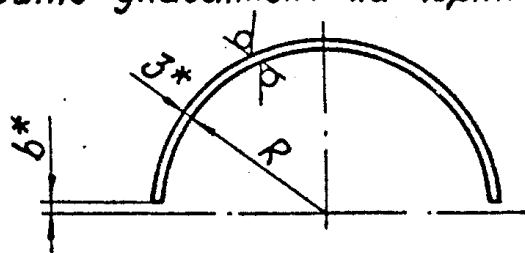

Черт.3



25/ (V)

Таблица 4

Размеры в мм

Обозначение прокладки	Для трубо- проводов Дн	В Пред. откл. ± 1,0	b	К		Развер- нутая длина*	Масса, кг
				Номин.	Пред. откл.		
4 - 01	57	70	5	29	± 1,0	85	0,14
4 - 03	76			39	± 1,5	115	0,19
4 - 05	89			45		135	0,22
4 - 07	108	55		165		0,31	
4 - 09	133	67		205		0,38	
4 - 11	159	80		245		0,63	
4 - 13	219	110	10	111	± 2,0	330	0,85
4 - 15	273	139		420		1,09	
4 - 17	325	165		500		1,53	
4 - 19	377	130		191		580	1,77
4 - 21	426	160		216		660	2,49
4 - 23	530			268		820	3,09
4 - 24	630			318		980	3,69

Пример условного обозначения прокладки для трубопровода Дн 57 мм:

Прокладка 4-01 ОСТ34-10-735

4.1.* Размеры для справок.

4.2. Материал: Лист 6-ПН-3 ГОСТ 19903
08Х18Н10Т ГОСТ 7350

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ Министерства топлива и энергетики Российской Федерации № 158 от 12 июля 1993 г.

ИСПОЛНИТЕЛИ

В.И.Есарева, В.В.Горбачев, О.В.Стрельников (руководитель тома),
Н.В.Паутов, И.П.Горяинова

ВЗАМЕН ОСТ 34-42-735-85

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на которые дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ 103-76	Табл.3
ГОСТ 1050-88	Табл.3, п.4.2
ГОСТ 1577-81	п.3.1
ГОСТ 5520-79	п.3.1
ГОСТ 5915-70	Табл.2
ГОСТ 7350-77	Табл.3
ГОСТ 7798-70	Табл.2
ГОСТ 19281-89	п.3.1
ГОСТ 19903-74	п.3.1, Табл.3.4.2
ТУ 34-42-10380-83	п.2.2
ОСТ 34-10-723-93	п.2.2