



Стр. 2 ГОСТ 34 259-75

2. Конструкция и размеры стальной булевой опоры должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2 табл. 1 и 2.

Для $D_H 325-1420$

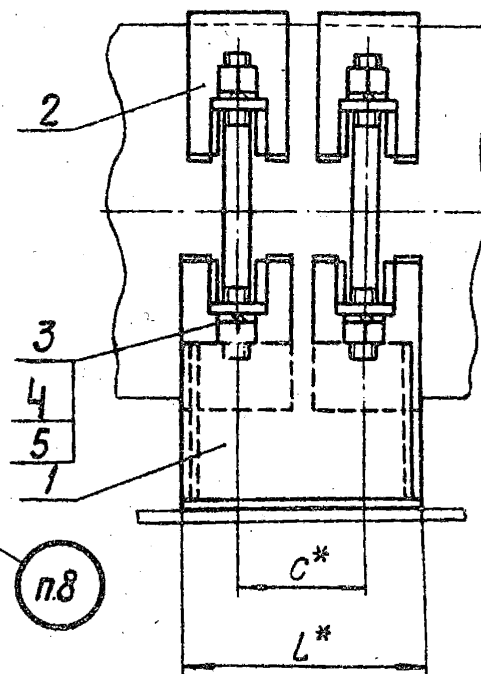

Для $D_H 219 и 273$

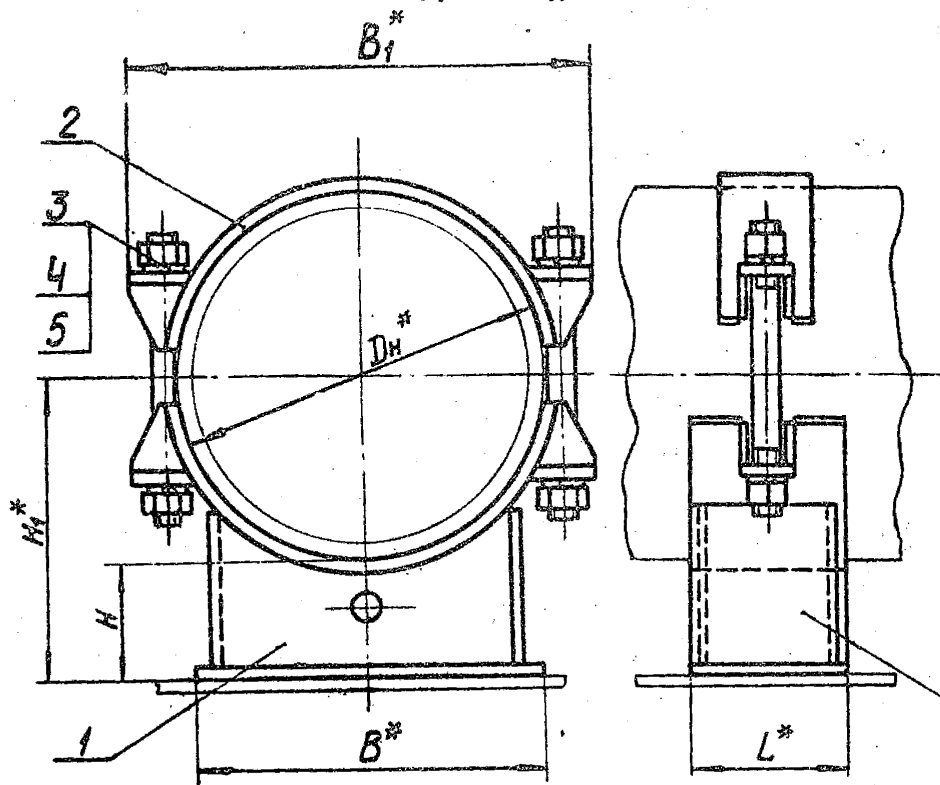

Черт. 1