



2. Конструкция и размеры пружинных опор крутоизогнутых отводов должны соответствовать указанным на черт.1,2 и 3 и в табл.1 и 2.

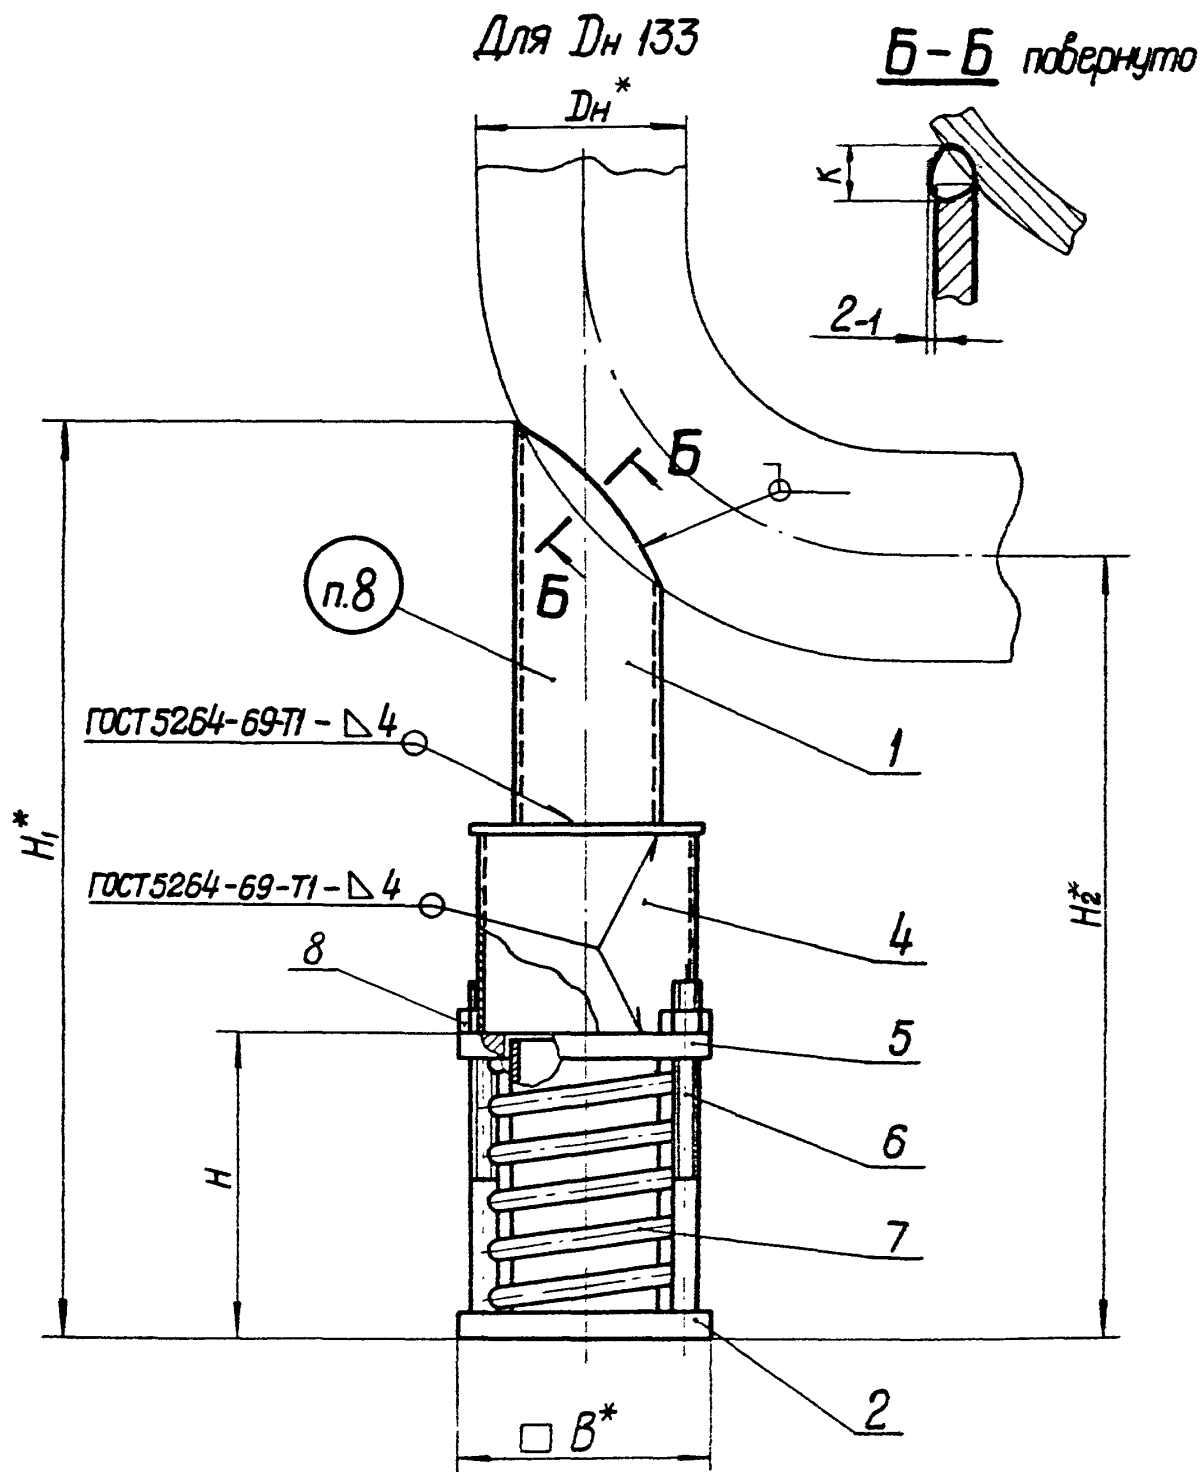


Черт. 1

Для $D_H 159-273$ мм

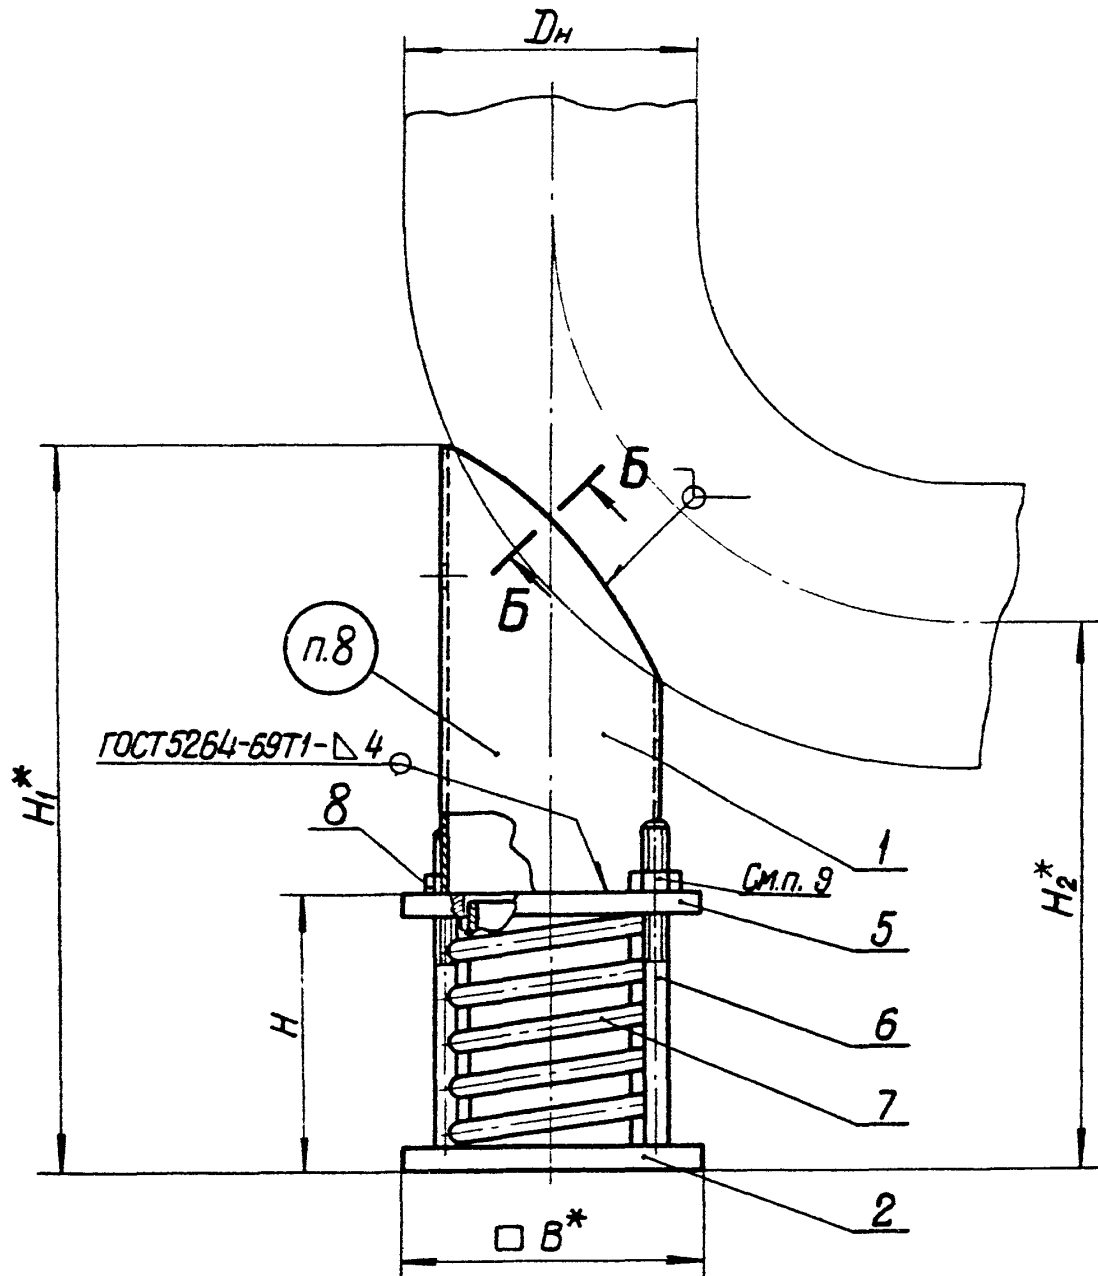

Черт. 2

Для D_H 325-530 мм

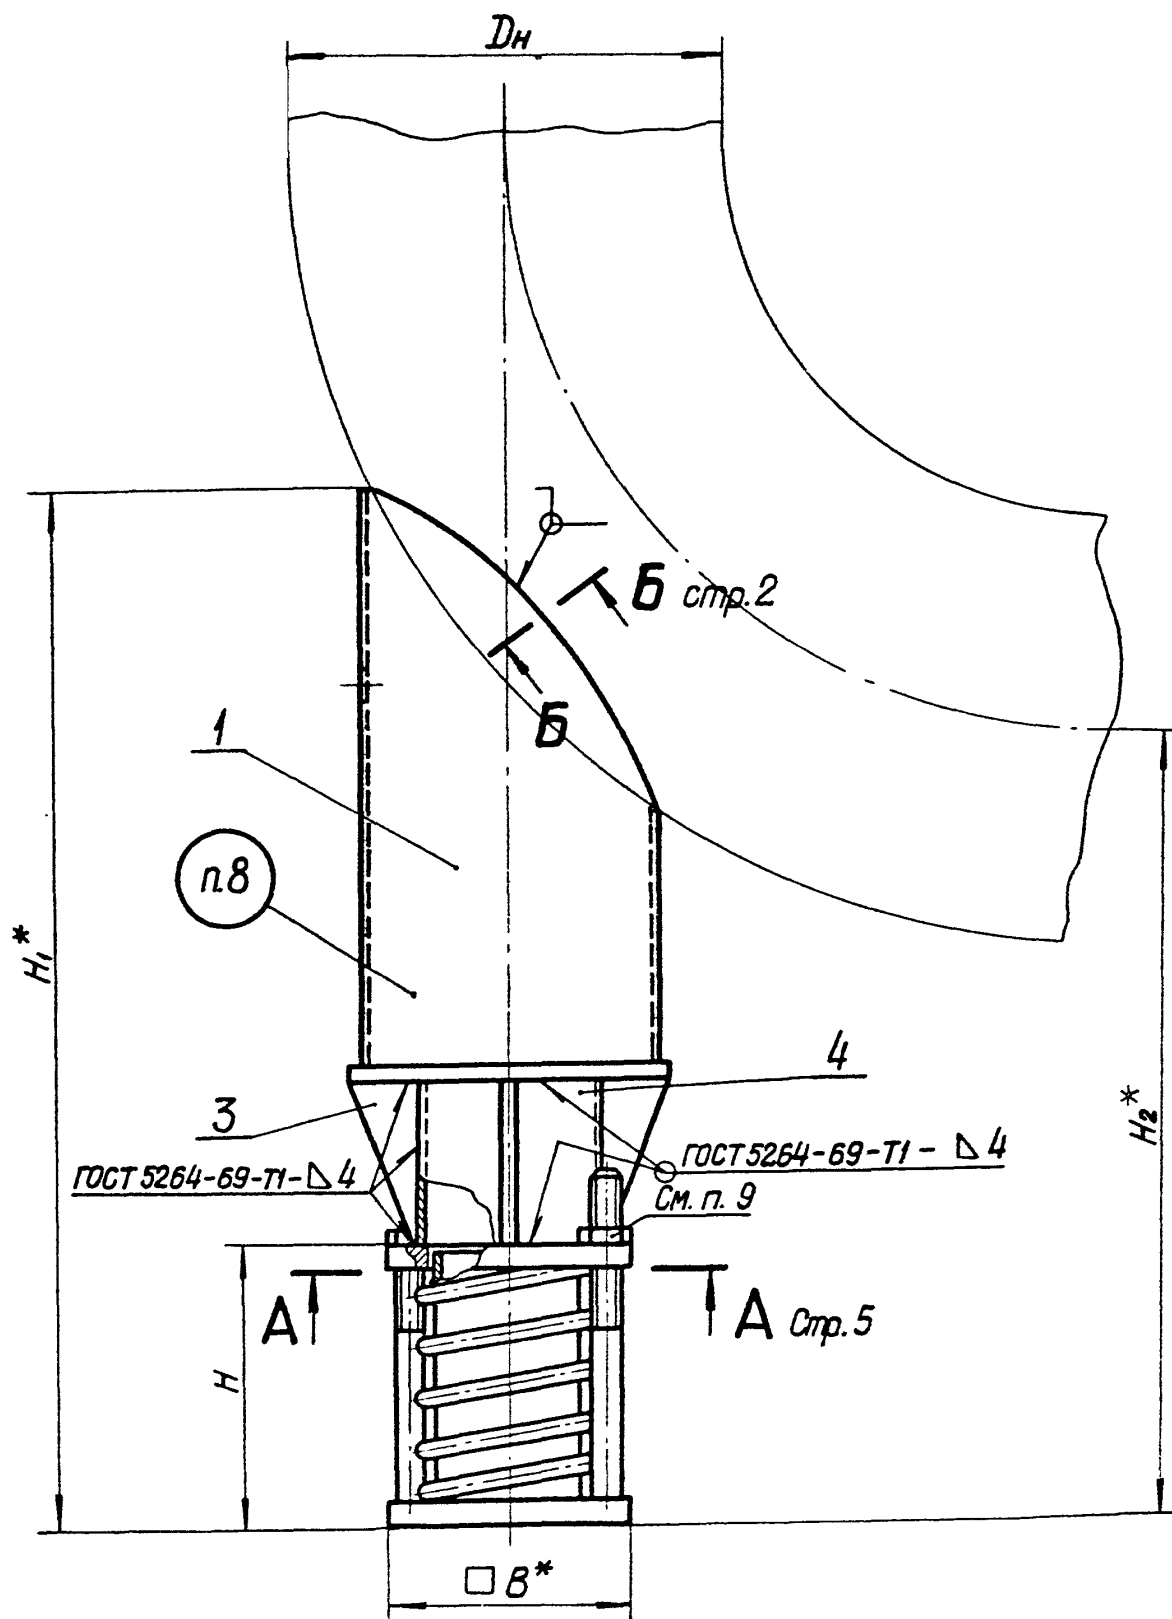

Черт.3

130