

Примечания:

1. Данный лист смотреть совместно с листами ИТС 65-06-01 д.д. 2,3.
2. Сборка предусмотрена по двум параметрам: соотношения элементов конструкции (1:2,77) и (1:4,71) и числа зубцов по ГОСТ 5284-80* электродом 3-42А по ГОСТ 9467-75*, толщина шва по наименьшей толщине сборочных элементов.
3. Острые крошки, хлопья и пышки припущены R1-2мм.
4. Все поверхности опоры покрыты орнаментальной краской типа КО-8101.
5. На трущиеся поверхности опор нанесены слои графитовой смазки.
6. В гнезде канала подшипника отверстие Ф14. Зазоры в нем на 100мм вглубь штыря Ф16 А-1 (L=200мм,4шт).
7. Поперечное перемещение в подвижной опоре определяется расчетом в рабочем проекте и не должно превышать 100мм.
8. Обжатие теплопроводящих хомутов (по 39) производится без деформации полистирольной обложки усиления.

Прибыль по			
ГИП			
Авт прив.			

Тип изг.	Наименование	поз	Материал, ГОСТ.	Длина мм.	Кол. шт.	Масса 1 поз кг	Масса всех поз кг	Примечания
Корпус	опорная плита	1	полоса 10x200-Б-2 ГОСТ 103-76* См3псб ГОСТ 535-88	500	1	7.85	7.85	л.2
	пропорное ребро	2	полоса 6x120-Б-2 ГОСТ 103-76* См3псб ГОСТ 535-88	400	2	2.3	4.6	л.2
	ребро	3	полоса 6x130-Б-2 ГОСТ 103-76* См3псб ГОСТ 535-88	120	3	0.74	2.22	л.2
	ребро	4	полоса 4x80-Б-2 ГОСТ 103-76* См3псб ГОСТ 535-88	170	4	0.42	0.84	л.2
							15.51	
Подушка	ложе	5	полоса 6x360-А-1 ГОСТ 82-70* См3псб ГОСТ 14637-89*	700	1	11.9	11.9	л.3
	петля	6	полоса 4x100-Б-2 ГОСТ 103-76* См3псб ГОСТ 535-88	100	2	0.31	0.62	л.3
							12.52	
Хомут	ось	7	Круг 14-В ГОСТ 2590-88 См3псб ГОСТ 535-88	120	2	0.15	0.3	л.3
	палец	8	Круг 12-В ГОСТ 2590-88 См3псб ГОСТ 535-88	80	2	0.1	0.2	л.3
	хомут	9	полоса 4x100-Б-2 ГОСТ 103-76* См3псб ГОСТ 535-88	500	2	1.57	3.14	л.3
							3.64	
Нап. лопастя	лопасть	10	полоса 10x160-Б-2 ГОСТ 103-76* См3псб ГОСТ 535-88	300	2	3.8	7.6	л.3
Крепежные элементы	гайка	11	Гайка М12.5 ГОСТ 5915-70*	-	4	0.016	0.064	-
	шайба	12	Шайба С12.02 ГОСТ 11371-78*	-	4	0.0063	0.025	-
	болт	13	Болт М12x120.58 ГОСТ 7798-70*	-	2	0.224	0.45	-
	шайба	14	Шайба С16.02 ГОСТ 11371-78*	-	4	0.0113	0.045	-
	гайка	15	Гайка М16.5 ГОСТ 5915-70*	-	4	0.033	0.132	-
							0.716	
Анкер	анкер	16	Круг 16-В ГОСТ 2590-88 См3псб ГОСТ 535-88	250	4	0.4	1.6	л.2
ЗД-1	опорная плита	17	Лист 10x300-Б-ПН-0 ГОСТ 19903-74* С245 ГОСТ 27772-88*	350	1	8.24	8.24	-
	анкер	18	Ф10А-I; ГОСТ 5781-82*	500	2	0.32	0.64	-
							8.88	
			Материалы					
		19	П/э оболочка 180x3	1200	1	-	-	-
			Монолитный ж/б. Бетон В-22.5	0.042 м ³	-	-	-	-
			Ф12 А-III ГОСТ 5781-82*	6.7 п.м.	-	-	6.0	-


HTC 65-06-01


Нач. маст.	Беляков	<i>Беляков</i>	04.0
Зам. нач.	Макеев	<i>Макеев</i>	04.0
ГИП	Маловицкий	<i>Маловицкий</i>	04.0
Исполнит.	Шершбенева	<i>Шершбенева</i>	04.0
Н. контр.	Филиппова	<i>Филиппова</i>	04.0

Подвижная опора ПО-100
для теплопроводов Дн108 в ППУ изоляции
Установочный чертеж
Спецификация

Страница	Лист	Листов
р. н.	1	3

и ГУП" МОСИНЖПРОЕКТ
МАСТЕРСКАЯ №3

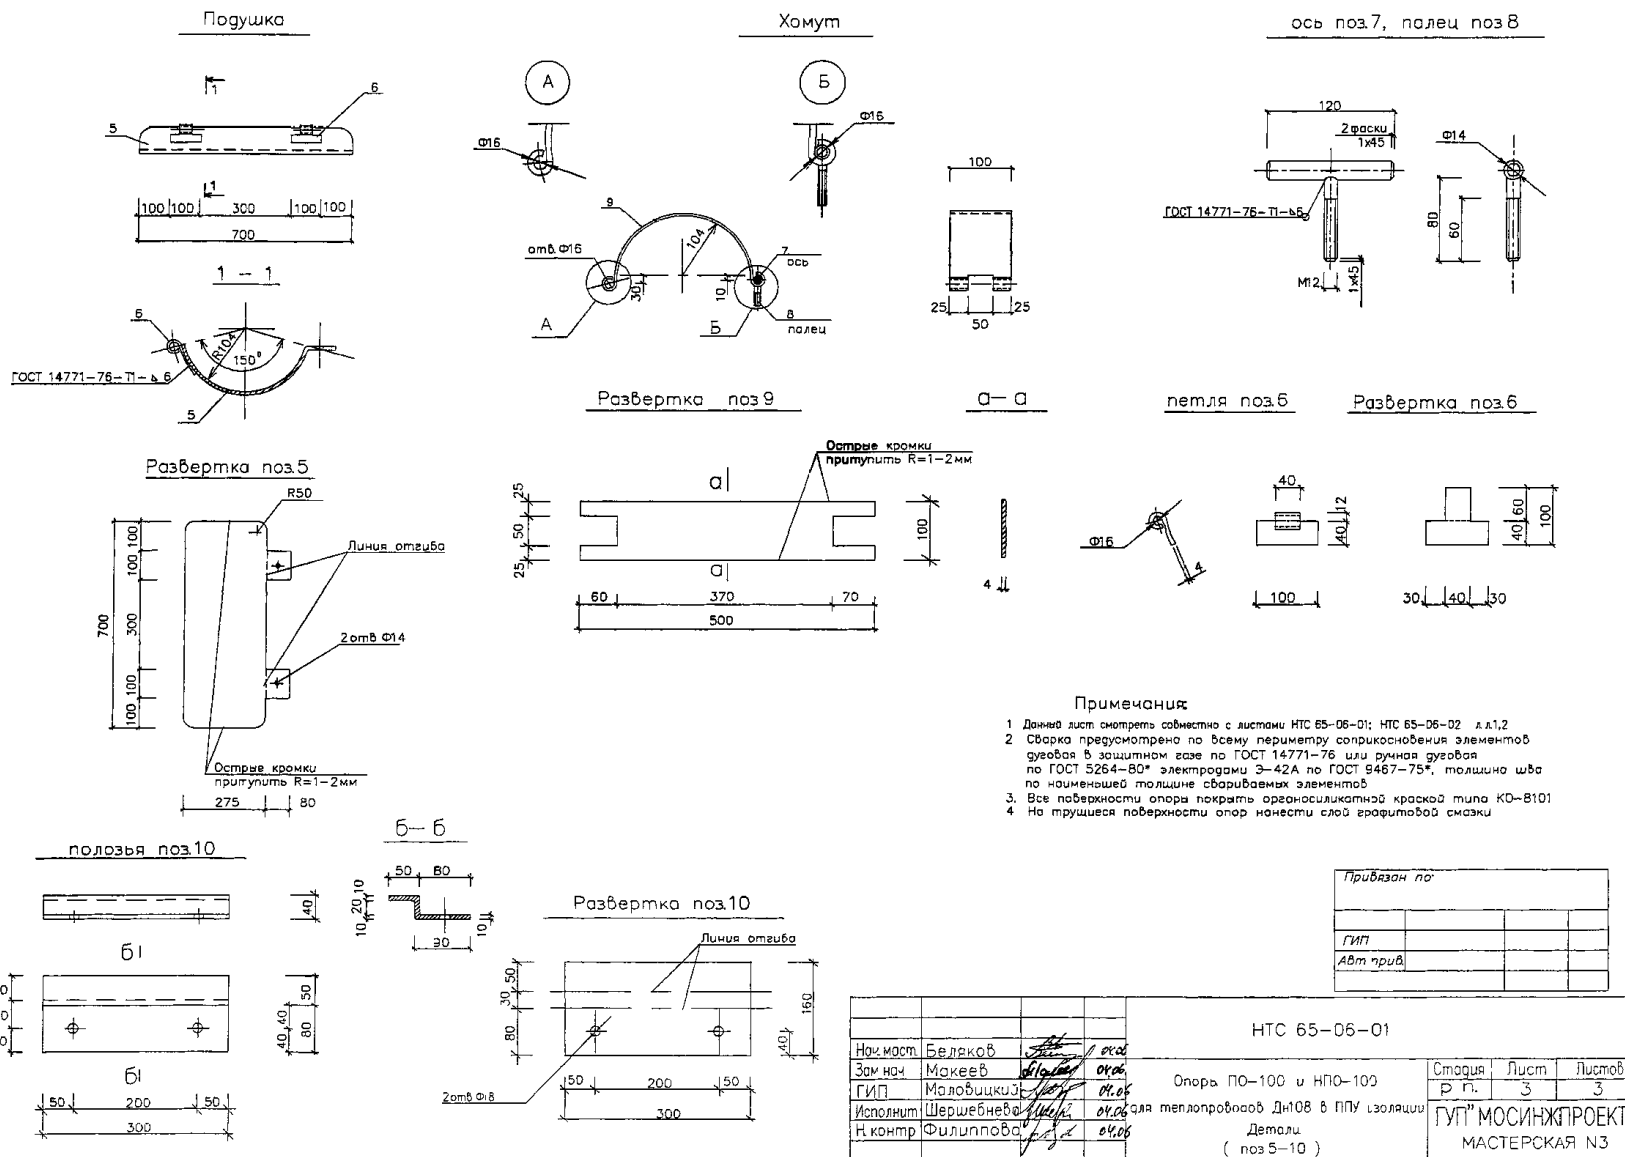

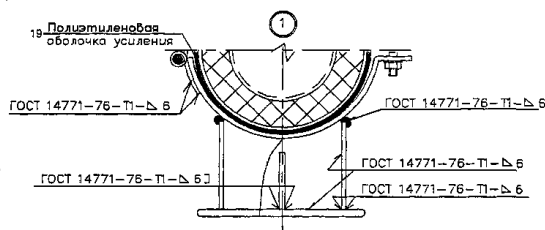

Тип изг.	Наимено- вание	поз	Материал, ГОСТ.	Длина мм.	Код шт.	Масса 1 поз кг	Масса всех поз кг	Приме- чания
Корпус	опорная плита	1	полоса 10x200-Б-2 ГОСТ 103-76* Ст3пс ГОСТ 535-88	500	1	7.85	7.85	л.2
	ребро	2	полоса 6x120-Б-2 ГОСТ 103-76* Ст3пс ГОСТ 535-88	400	2	2.3	4.6	л.2
	ребро	3	полоса 6x130-Б-2 ГОСТ 103-76* Ст3пс ГОСТ 535-88	120	3	0.74	2.22	л.2
	ребро	4	полоса 4x80-Б-2 ГОСТ 103-76* Ст3пс ГОСТ 535-88	170	4	0.42	0.84	л.2
							15.51	
Подушка	лаже	5	полоса 6x35С-А-1 ГОСТ 82-70* Ст3пс ГОСТ 535-88	700	1	11.9	11.9	л.3
	петля	6	полоса 4x100-Б-2 ГОСТ 103-76* Ст3пс ГОСТ 535-88	100	2	0.31	0.62	л.3
							12.52	
Хомут	ось	7	Круг 14-В ГОСТ 2590-88 Ст3пс ГОСТ 535-88	120	2	0.15	0.3	л.3
	палец	8	Круг 12-В ГОСТ 2590-88 Ст3пс ГОСТ 535-88	80	2	0.1	0.2	л.3
	хомут	9	полоса 4x100-Б-2 ГОСТ 103-76* Ст3пс ГОСТ 535-88	500	2	1.57	3.14	л.3
							3.64	
Нар. полюсь	поло- зья	10	полоса 10x180-Б-2 ГОСТ 103-76* Ст3пс ГОСТ 535-88	-	-	-	-	-
Крепежные элементы	гайка	11	Гайка М12,5 ГОСТ 5915-70*	-	4	0.016	0.064	-
	шайба	12	Шайба С12,02 ГОСТ 11371-78*	-	4	0.0063	0.025	-
	болт	13	Болт М12x120,58 ГОСТ 7798-70*	-	2	0.224	0.45	-
	шайба	14	Шайба С16,02 ГОСТ 11371-78*	-	4	0.0113	0.045	-
	гайка	15	Гайка М16,5 ГОСТ 5915-70*	-	4	0.033	0.132	-
							0.716	
Анкер	анкер	16	Круг 15-В ГОСТ 2590-88 Ст3пс ГОСТ 535-88	250	4	0.4	1.6	л.2
ЗД-1	опорная плита	17	Лист 10x300-Б-ПН-0 ГОСТ 19903-74* С245 ГОСТ 27772-88*	350	1	8.24	8.24	л.2
	анкер	18	Ф10А-1; ГОСТ 5781-82*	500	2	0.32	0.64	л.2
							8.88	
			Материалы					
		19	П/э оболочка 180x3	1200	1	-	-	-
			Монолитный ж/б Бетон В-22.5	0.042 м	-	-	-	-
			Ф12 А-III ГОСТ 5781-82*	6.7 п.м.	-	-	6.0	-

НТС 65-06-02			Стация	Лист	Листов
Нач.мост	Беляков	01.06	Направляющая опора НПО-100 для теплотрассы ДИОВ в ППУ изоляции Установочный чертеж. Спецификация	Р.п.	1
Зам.нач.	Макаев	01.06			3
ГИП	Молодышский	01.06		ГУП МОСИНЖПРОЕКТ	
Исполнит	Шершбенева	04.06		МАСТЕРСКАЯ №3	
Н.контр.	Филиппова	04.06			