




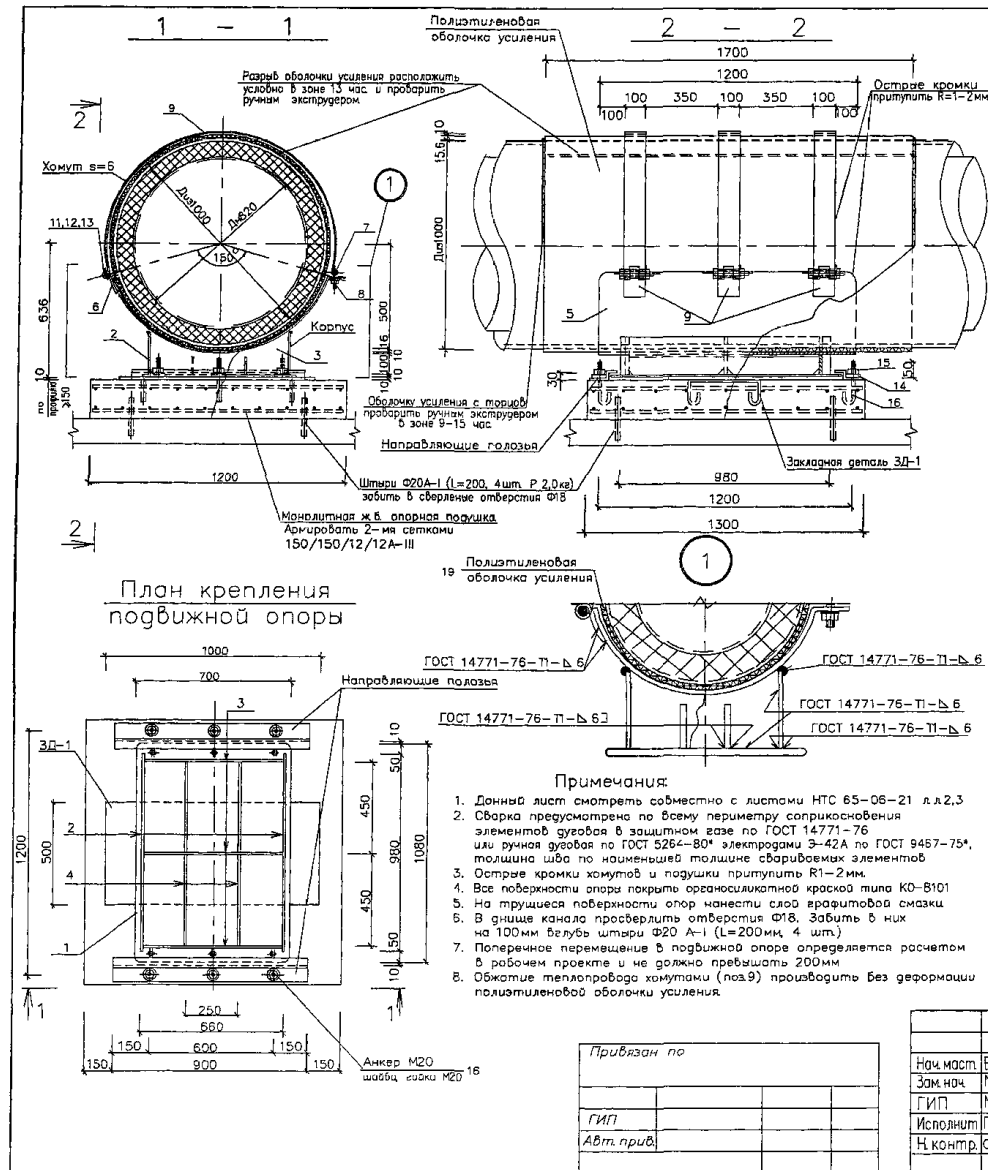

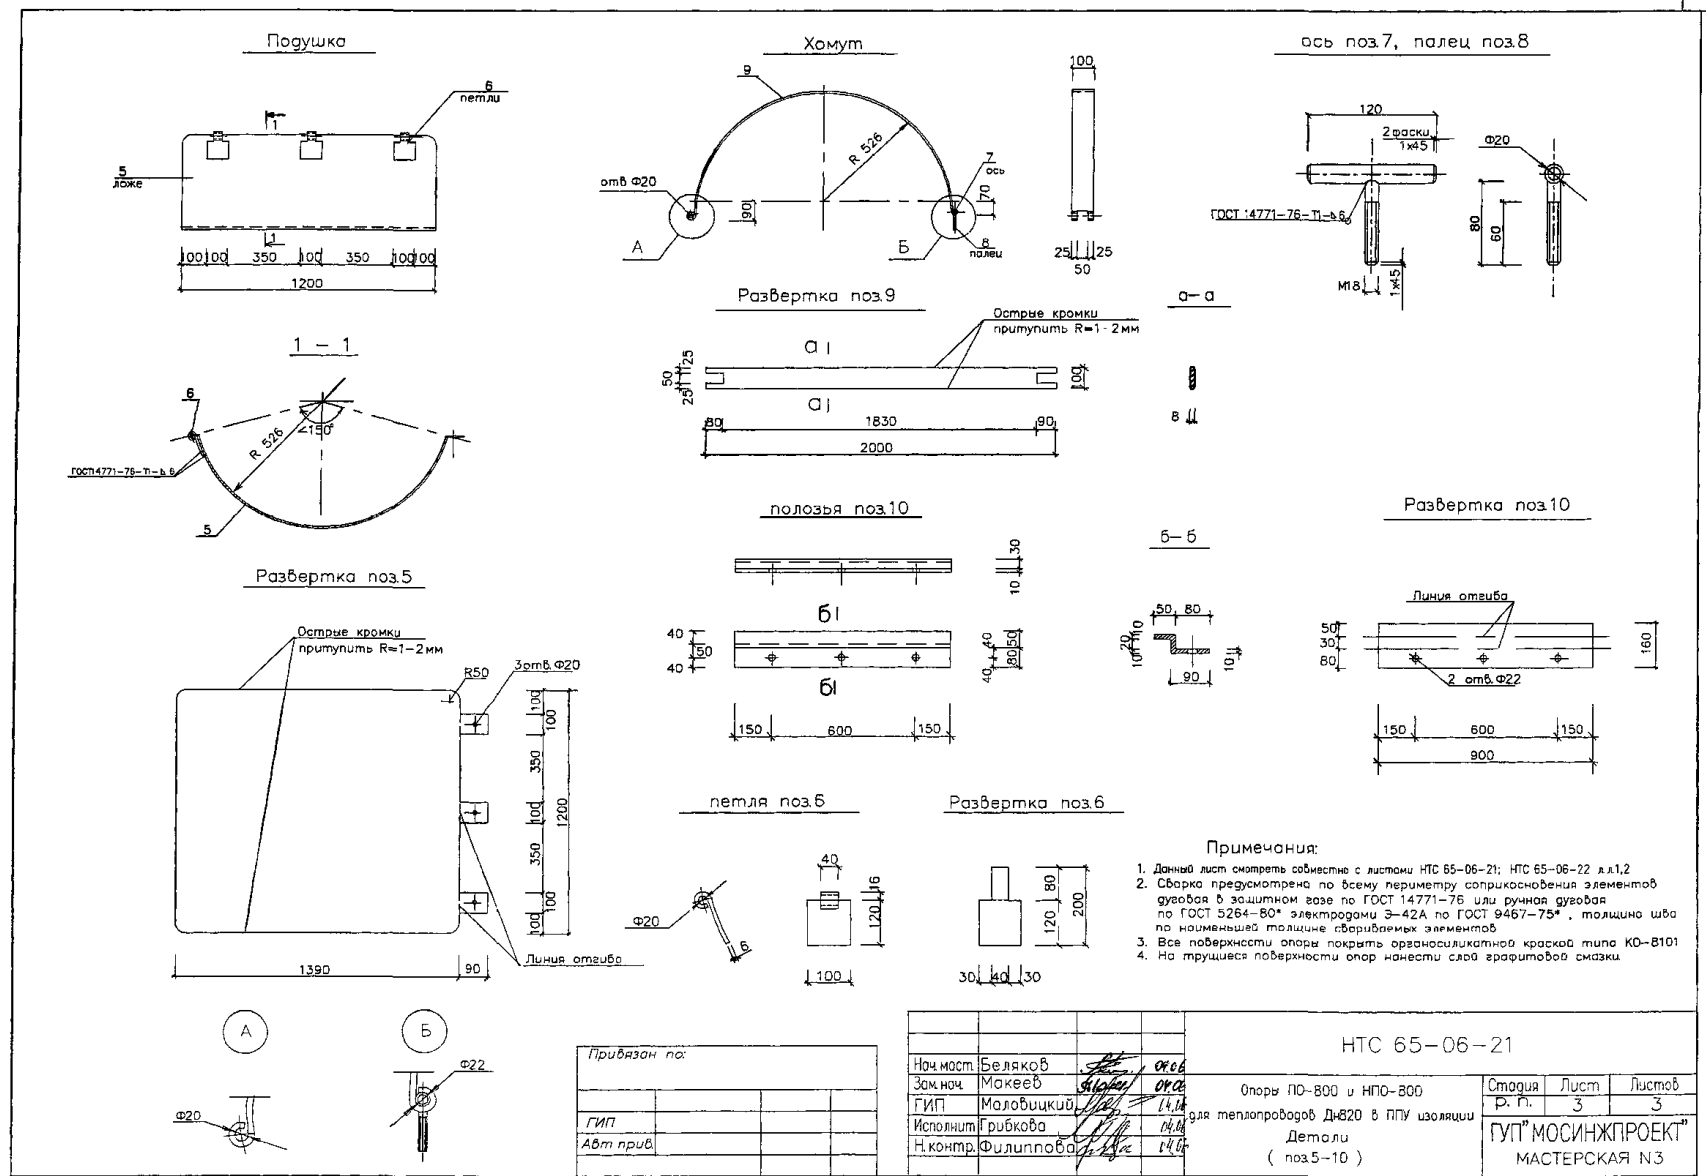

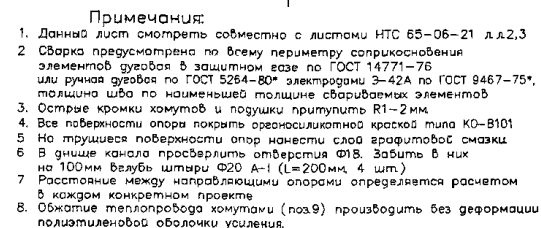

Тип изг.	Наименование	поз	Материал, ГОСТ	Длина мм.	Кол. шт.	Масса 1 поз кг	Масса всех поз кг	Примечания
Корпус	опорная плита	1	полоса 10х700-Б-2 ГОСТ 103-76* См3пс5 ГОСТ 535-88	1080	1	59.35	59.35	л.2
	подольное ребро	2	полоса 8х210-Б-2 ГОСТ 103-76* См3пс5 ГОСТ 535-88	980	2	12.92	25.84	л.2
	ребро	3	полоса 5х210-Б-2 ГОСТ 103-76* См3пс5 ГОСТ 535-88	640	3	6.33	19.0	л.2
	ребро	4	полоса 6х100-Б-2 ГОСТ 103-76* См3пс5 ГОСТ 535-88	440	4	1.66	6.64	л.2
						110.83		
Подушка	ложе	5	полоса 10х1200-А-1 ГОСТ 82-70* См3пс ГОСТ 14837-89*	1480	1	139,4	139,4	л.3
	петля	6	полоса 6х100-Б-2 ГОСТ 103-76* См3пс5 ГОСТ 535-88	200	3	0.94	2.8	л.3
						142,2		
Хомут	ось	7	Круг 20-В ГОСТ 2590-88 См3пс ГОСТ 535-88	120	3	0.3	0.9	л.3
	палец	8	Круг 18-В ГОСТ 2590-88 См3пс ГОСТ 535-88	80	3	0.2	0.6	л.3
	хомут	9	полоса 8х100-Б-2 ГОСТ 103-76* См3пс5 ГОСТ 535-88	2000	3	12.56	37,68	л.3
							39,18	
Нар. полость	полость	10	полоса 10х160-Б-2 ГОСТ 103-76* См3пс5 ГОСТ 535-88	—	—	—	—	—
Крепежные элементы	гайка	11	Гайка М18.5 ГОСТ 5915-70*	—	6	0.047	0.28	—
	шайба	12	Шайба С18.02 ГОСТ 11371-78*	—	6	0.0137	0.082	—
	болт	13	Болт М18х120.58 ГОСТ 7798-70*	—	3	0.292	0.88	—
	шайба	14	Шайба С20.02 ГОСТ 11371-78*	—	6	0.023	0.138	—
	гайка	15	Гайка М20.5 ГОСТ 5915-70*	—	6	0.063	0.378	—
						1.758		
Анкер	анкер	16	Круг 20-В ГОСТ 2590-88 См3пс ГОСТ 535-88	250	6	0.62	3.72	л.2
ЗД-1	опорная плита	17	Лист 10х600-Б-14-0 ГОСТ 19903-74* С245 ГОСТ 27772-88*	1000	1	39.25	39.25	л.2
	анкер	18	Ф10А-1; ГОСТ 5781-82*	600	3	0.37	1.11	л.2
							40.36	
			Материалы					
		19	П/э оболочка 1000х15.6	1700	1	—	—	—
			Монолитный ж/б. Бетон В-22.5	0.23м ³	—	—	—	—
			Ф12А-III ГОСТ 5781-82*	45 п.м	—	—	39.3	—

				НТС 65-06-22		
Нач.мост	Беляков	04.06	Направляющая опора НПО-800 для теплопроводов Д-260 в ППУ изоляции Установочный чертеж Спецификация	Стояка	Лист	Листов
Зам.нач.	Макаев	04.06		Р.п.	1	3
ГИП	Моловчикова	04.06		ГУП "МОСИНЖПРОЕКТ" МАСТЕРСКАЯ №3		
Исполнит.	Грибкова	04.06				
Н.контр.	Филиппова	04.06				