

Рис. 1

ГОСТ 5264-80-НТ-ДК

Q

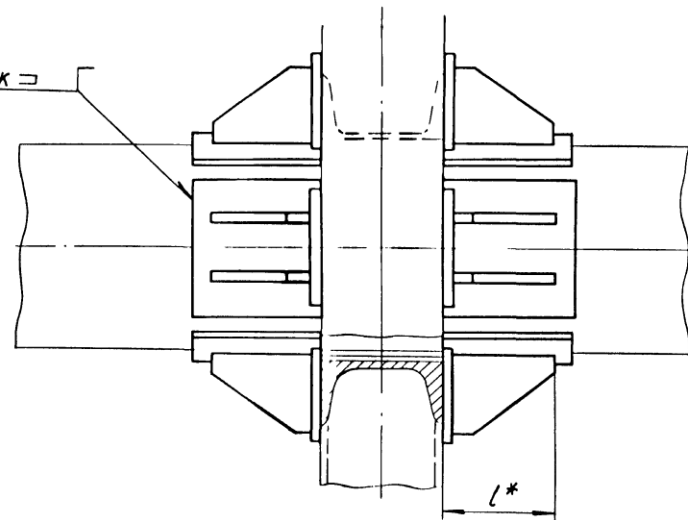


Рис. 2

Опорная конструкция

1.* Размеры для справок.

2.* $\pm \frac{IT17}{2}$.

3. Требования к выполнению сварного шва и контроль сварного шва в соответствии с СНиП 3.05.03-85.

4.** Зазор между трубой и нижней несущей балкой заполнить прокладками из листовой стали толщиной от 5 до 10 мм.

5. Остальные требования по ТС-659 Д.


Таблицу исполнений см. на листе 2.

ТС-664.00.00.00.00.00						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора неподвижная четырёхугольная усиленная трубопроводов Дн 426 - 1420 мм	Лит.
						Масса
Разраб.	Степанова	Ин.смет.	08.85	08.85	См. табл.	—
Пров.	Величенко	Ремонт	08.95	08.95		—
Т. контр.					Лист 1	Листов 2
Н. контр.	Паутов	Ремонт	08.95	08.95	А00Т	
Утв.	Стрельников				„СЗЭМП“	

Коп. Иванова

Формат А3

Вид А лист 1

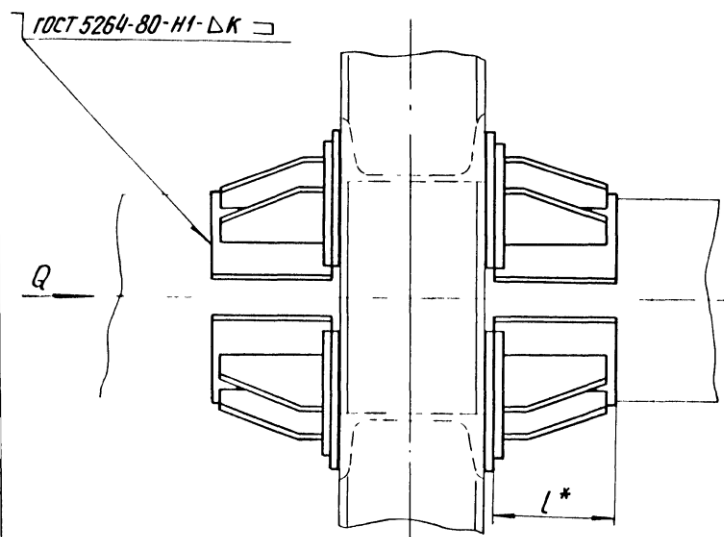

Размеры в мм

Обозначение	DH^*	S^*	Осевая сила Q, кН(тс) для опорных конструкций		H^*	B^*	l^*	κ	m^*	Масса, кг
			железобетонных	стальных						
ТС-664.00.00	426	7	400 (40)	400 (40)	666	160	200	7 ⁺²	6	74,2
-01	530	8	550 (55)	550 (55)	786	200	230	8 ⁺²	7	92,8
-02	630				890	240				109,6
-03	720	9	900 (90)	900 (90)	980	280		9 ⁺²	8	133,0
-04	820				1080	300	270			140,0
-05	920	10	1100 (110)	1200 (120)	1184	320		10 ⁺²		2,0
-06	1020		1300 (130)	1400 (140)	1284	360	290			198,0
-07	1220	11	1100 (110)	1100 (110)	1504	400		11 ⁺²	10	257,0
-08	1420	14	1700 (170)	1700 (170)	1704	500	340	14 ⁺²		304,0

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Кап. Иванова

ТС-664.00.00 СБ

Лист
2

Формат А3