



Примечания:

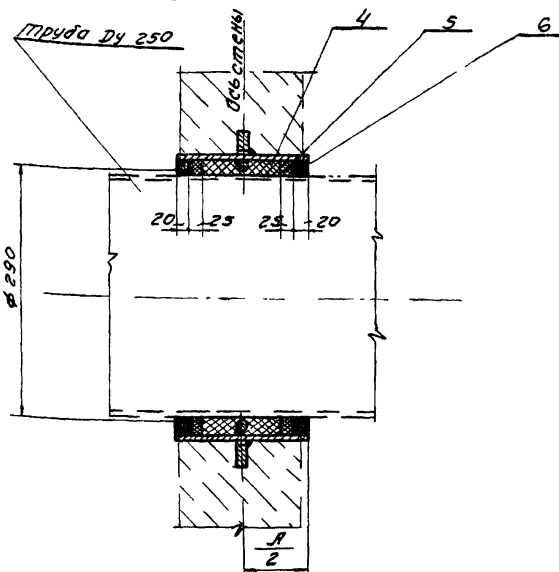

Корпус сальника

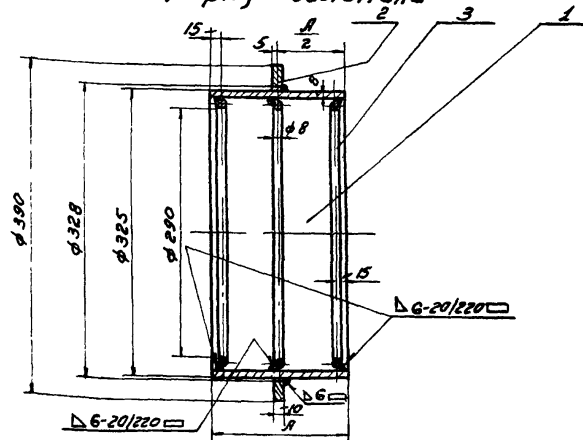

1. Проходные наливные сальники предназначены для пропуска стальных труб по ГОСТ 8732-58, а также чугунных по ГОСТ 5525-50 через стены сооружений как в твердых, так и в сухих грунтах.
2. Толщина стены равно или меньше размера "R" Корпус сальника закладывается в опалудку при бетонировании. Для предохранения патрубков сальника от спеления, он должен быть точно врезан в обе стенки опалудки и приварен к проходящей горизонтальной и вертикальной арматуре.
3. Заделку сальника производить в соответствии с инструкцией У-144-55 Зазор между рабочей трубой и корпусом сальника плотно набивается просмоленной прядью предварительно скрученной в жгут толще величины зазора.
4. Концы зазоров должны быть тщательно зачеканены асбестоцементным раствором, состоящим из 70% цемента марки не ниже 400гост 970-41 и 30% асбестового волокна по весу не ниже 4-го сорта (ГОСТ 7-80) с добавлением воды в количестве 10-12% от веса сухой асбестоцементной смеси. Асбестовое волокно перед употреблением должно быть распушено и просушено. Наличие асбестового баллона не допускает и послеорожения притесно не допускается. Цемент и асбестовое волокно до затвердения водой должны быть тщательно перемешаны для получения однородной смеси. Затвердения водой сухой асбестоцементной смеси производится непосредственно перед употреблением в дело в качестве, требующимся на заделку одного замка.
4. Крайние упорные гильзы (поз 3) привариваются швом в-в-20280.
5. Монолика для замозки состоит является из 70% негашеного битума М-10 и 30% порошка из асбестового волокна.

№ поз.	Гост	Наименование	Размеры в мм		Материал	Вес детали в кг		Вес корпуса в кг	Количество корпусов	
			А	В		штук	общий			
1	8732-58	Труба 325x8	200	1	Ст.10	12,5	12,5	16,5		
			300	1	Ст.10	12,8	12,8			22,8
2	—	Колесо	φ390x328 x10	1	Ст.0	2,7	2,7	—	Применен в проекте шпр	
3	2590-57	Круг	φ358 развернут диаметр	3	Ст.0	0,37	1,11			
4	5152-55	Надбелка	—	—	Полиэтиленовая пленка	—	—			Отделение
5	—	Зачеченка	—	—	Масляная краска	—	2,22			руководство
6	—	Затаска	—	—	Мастик	—	0,95			конструкция
—	2523-51	Электроды тип 3-42	—	—	—	—	0,2	конструкция		

Сальники для прохода металличе-
ских труб $\text{Ду } 50 \div 1200$ через
стены сооружений.

Сальник 1у 250.
Длина корпуса 200 и 300.

Типовой проект

BC-02-10

BKT-1128

Лист 15

1960 r

44,615x

