




Установка сальников

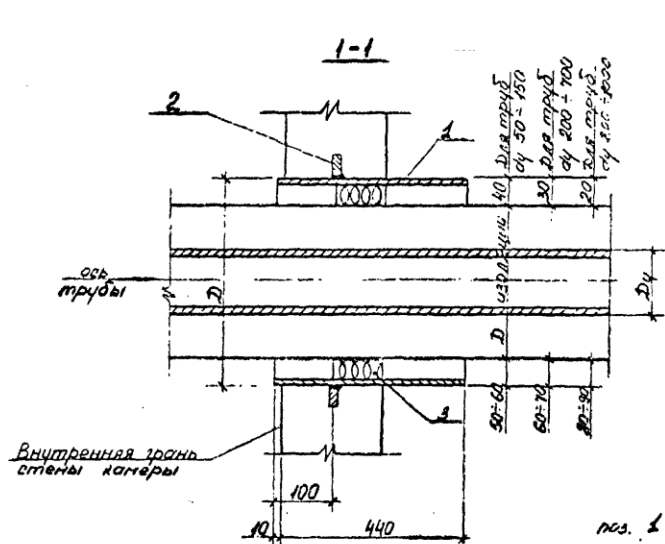

Внутренняя трань
стенки камеры

корпус сальника

- поз. 1 труба
поз. 2 кольцо
поз. 3 набивка

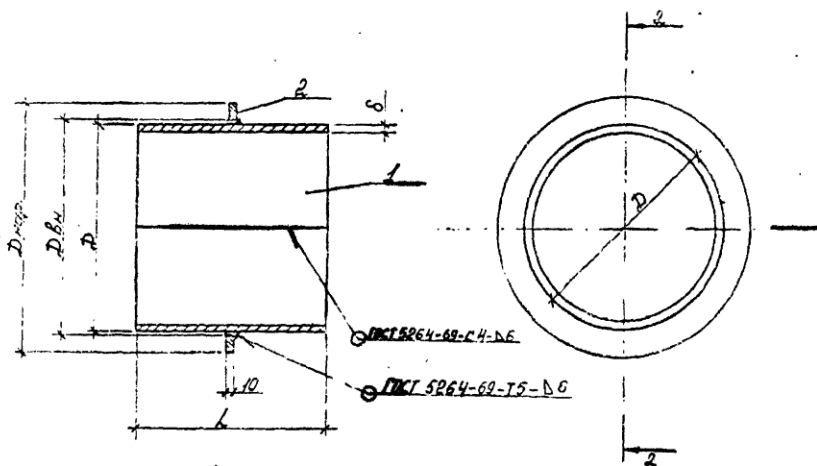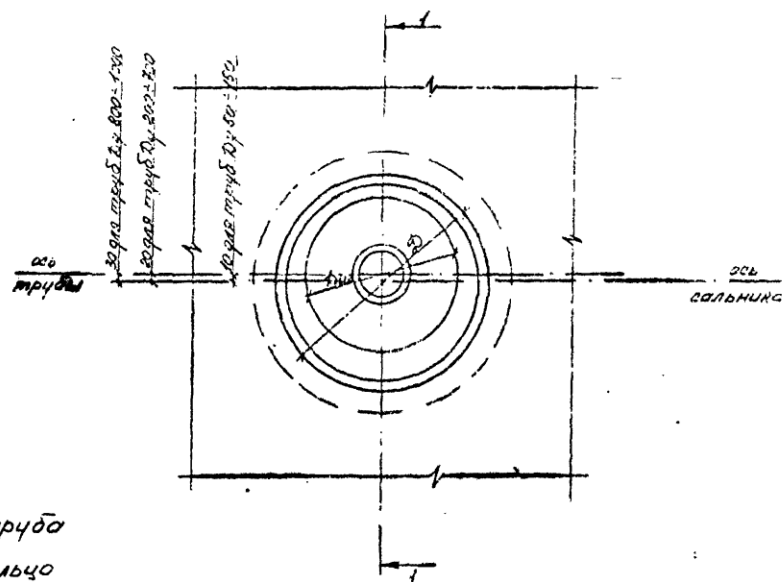

1. Спецификацию на 1 сальник см. лист 8
2. Корпус сальника $D = 377$ выполняется из трубы по ГОСТ 3898-74, корпус сальника $D = 426$ выполняется из трубы по ГОСТ 10704-76.
3. Корпус сальника $D = 480 \div 1390$ выполняется из листовой стали по ГОСТ 5881-54
4. Набивку сальника выполнять ленточной пряжей ГОСТ 10379-65, пропитанной нефтяным битумом БН-Б по ГОСТ 6817-76.

КЛ	Камеры на тепловых сетях. Материалы для проектирования.	СЕРИЯ	З.ЭСБ НЛ-13
1980	для сальников тепловых сетей.	ВЫПУСК	ЛСТ
		0-1	7

Спецификация на 1 сальник

Услов. прокоп	Наружн. диаметр изоляции	Корпус сальника.								Модуль
		Труба				Кольцо				
		Труба или лист ГОСТ см. примеч. п. 2.3				Сталь прокатн ГОСТ 5681-57*				
		поз. 1		поз. 2		поз. 3		поз. 4		
		Д мм	δ мм	Л мм	Масса кг	Д нар. мм	Д вн. мм	Масса кг	Масса кг	
Ду	Пороч- ной тру- бы/ГОС- бу/ротной трубы	Д мм	δ мм	Л мм	Масса кг	Д нар. мм	Д вн. мм	Масса кг	Масса кг	Масса кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	265	377	6	450	25,1	440	380	3,04	28,1	9,6
	265									
70	265	377	6		25,1	440	380	3,04	28,1	9,6
	265									
80	317	426	6		32,5	490	430	3,41	35,9	10,0
	317									
100	317	426	6		32,5	490	430	3,41	35,9	10,0
	317									
125	369	480	6		31,9	543	483	3,80	35,7	11,0
	369									
150	369	480	6		31,9	543	483	3,80	35,7	11,0
	369									
200	466	570	6		37,9	633	573	4,46	42,4	13,3
	369	420	6		31,9	543	483	3,80	35,7	11,3
250	520	630	6		41,9	693	633	4,91	46,8	15,8
	466	570	6		37,9	633	573	4,46	42,4	13,3
300	570	680	6	45,2	743	683	5,28	50,5	17,2	
	520	630	6	41,9	693	633	4,91	46,8	15,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
350	620	730	8		64,8	793	733	5,65	70,5	18,4
	570	680	8		60,5	743	683	5,28	65,6	17,1
400	670	780	8		69,2	843	783	6,02	75,2	19,0
	620	730	8	450	64,8	793	733	5,65	70,5	18,4
450	720	830	8		73,7	893	833	6,39	80,1	20,9
	670	780	8		69,2	843	783	6,02	75,2	19,0
500	780	870	8		77,2	933	873	6,59	83,9	23,9
	720	830	8		73,7	893	833	6,39	80,1	20,9
600	860	970	8		86,1	1033	973	7,41	93,5	24,1
	780	870	8		77,2	933	873	6,59	83,9	23,9
700	960	1070	8		95,0	1133	1073	8,15	103,2	28,0
	860	970	8		86,1	1033	973	7,41	93,5	24,1
800	1060	1170	8		103,8	1233	1173	8,89	112,7	27,2
	880	990	8		87,8	1053	993	7,56	95,4	25,0
900	1160	1290	8		114,5	1353	1293	9,78	124,3	29,2
	980	1100	8		98,5	1173	1113	8,44	106,9	26,7
1000	1260	1390	8		123,3	1453	1393	10,45	133,8	31,5
	1080	1210	8		107,4	1273	1213	9,19	116,6	27,8

КА	Камеры на тепловых сетях	СЕРИЯ
	Материалы для проектирования	3903 КА13
1980	Сальники для тепловых сетей.	ВЫПУСК
	Спецификация.	0-1 Лист